



## PRZEPUST Z MASY PĘCZNIEJĄCEJ EI 120 1:2

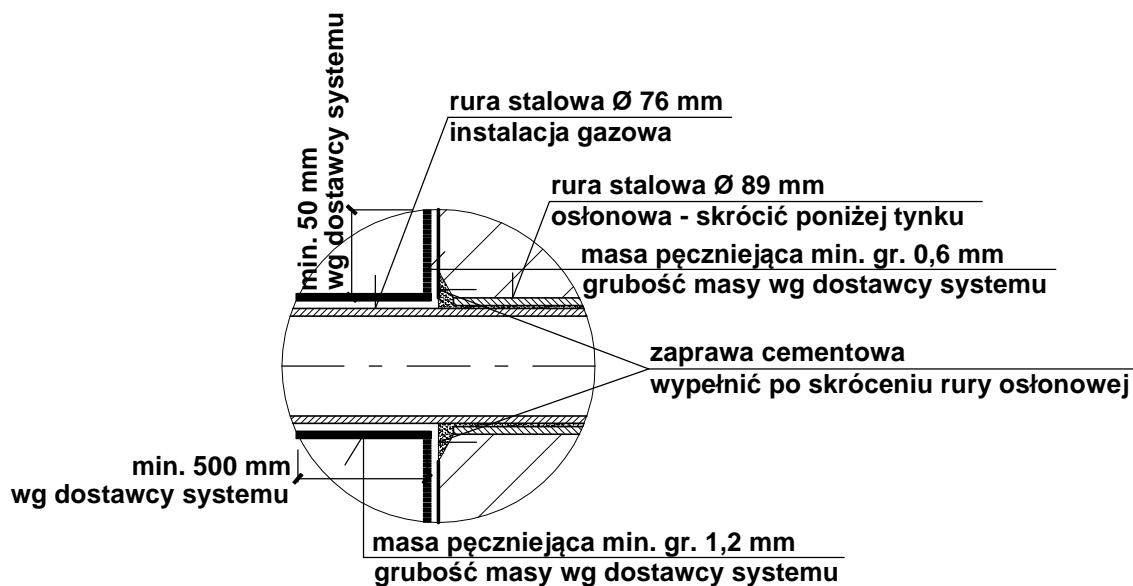

**UWAGA: USZCZELNIENIE WYKONAĆ PO DWÓCH STRONACH PRZEJŚCIA,  
W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ USZCZELNIENIE TYLKO OD WEWNĄTRZ BUDYNKU  
ANALOGICZNIE WYKONAĆ PRZEJŚCIE PRZEZ STROP RURY ŻELIWNEJ.**

## PRZEPUST KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY EI 120 1:2

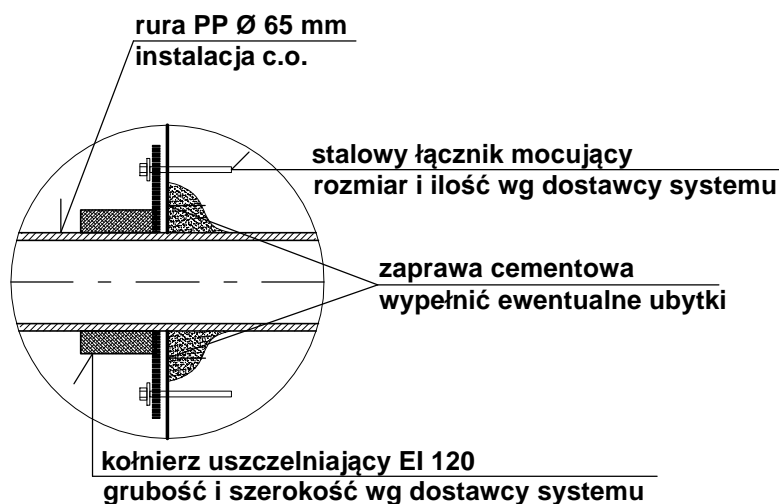

**UWAGA: USZCZELNIENIE WYKONAĆ PO DWÓCH STRONACH PRZEJŚCIA**

Wydzielenie klatek schodowych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie			PROJEKTANT SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Leszek Witkowski upr. nr 160/Gd/01				
			SPRAWDZAJĄCY SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Adriana Sadowska upr. nr PO/KK/381/2010				
OBIEKT:	Budynek Komendy Powiatowej Policji	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Janusz Winnicki ul. Kopernika 3 82-500Kwidzyn Tel. (55) 279 25 01 Tel.kom. 508 133 190  janusz.winnicki@gmail.com	NAZWA RYSUNKU:	Przepusty p.poż.			NUMER RYSUNKU:  A-11	
ADRES:	dz. nr 310/55 obręb 0010, jed. ew. 220701_1							
INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15. 80-819 Gdańsk		BRANŻA:	FAZA:	DATA:	SKALA:		
			architektura	P.B.	08.2019	1:2		