

Nr sprawy - 102 /09
Cp- 944/09

Gdańsk, dnia 16 września 2009 roku

.....
..... wg rozdzielnika
.....

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej drewnianej w zabytkowym budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27 - nr ogłoszenia BZP 305534-2009 z dnia 04.09.2009r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęło nw. pytanie, na które poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie:

- Proszę określić jakiego gatunku drewno ma być użyte do produkcji okien. Czy dopuszcza się zastosowanie drewna sosnowego łączonego w zewnętrznej warstwie na tzw. mikrowczepy czy wymagane jest drewno selekcjonowane? Jakiego koloru mają być okna?

Załączone do specyfikacji rysunki nie pokrywają się z pozycjami przedmiaru – jakościowo i ilościowo. Brakuje rysunków do okien oznaczonych jako typ 7. Różnią się ilości okien oznaczonych jako typ 4, 5, 8, 10. Czy nietypowe okno w attyce również jest przedmiotem zamówienia? Prosimy o sprecyzowanie zestawienia.

- Proszę o dokładne określenie rodzaju drewna jaki ma być zastosowany przy wykonaniu okien. Czy ma być to trójwarstwowa klejonka sosnowa łączona na mikrowczepy?

- Specyfikacja mówi o nawiewnikach higroskopijnych ale nie określa ilości tych nawiewników w zestawieniu, czy nawiewniki mają być zamontowane w każdym oknie?

- Proszę o określenie koloru stolarki.

Specyfikacja techniczna pkt 6 Wykonanie robót. Akapit 3." W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna PCV na podkładkach lub listwach". Z wcześniejszych opisów wynika, że okna mają być wykonane z drewna.

Odpowiedź:

- stolarka okienna drewniana w kolorze białym (tak jak w oknach istniejących)
- dopuszcza się stosowanie drewna sosnowego, można zastosować stolarkę trójwarstwową klejoną łączoną na mikrowczepy
- drewno do produkcji musi być selekcjonowane
- do wyceny okien należy przyjmować wymiary i ilości okien jak w przedmiarze robót wyłączając pozycję nr 21 przedmiaru, gdzie wyliczona ilość okien typu 8 winna wynosić 20 sztuk
- w celu uzupełnienia przedkładam brakujące rysunki nr 2 i nr 3, stanowiące przekroje przez okna z rys. nr 1
- należy doliczyć nie mniej niż 102 sz. Nawiewników higrosterowalnych
- w niniejszym postępowaniu należy ująć wyłącznie okna drewniane, wzmiankę o oknach z PCV w treści SIWZ należy traktować jako błąd pisarski Zamawiającego.


Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

STARSZY SPECJALISTA
Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak -Augustyn

Wyk. w 1 egz.: strona internetowa Zamawiającego/ Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu -faks

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 faks (058) 3214810
e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

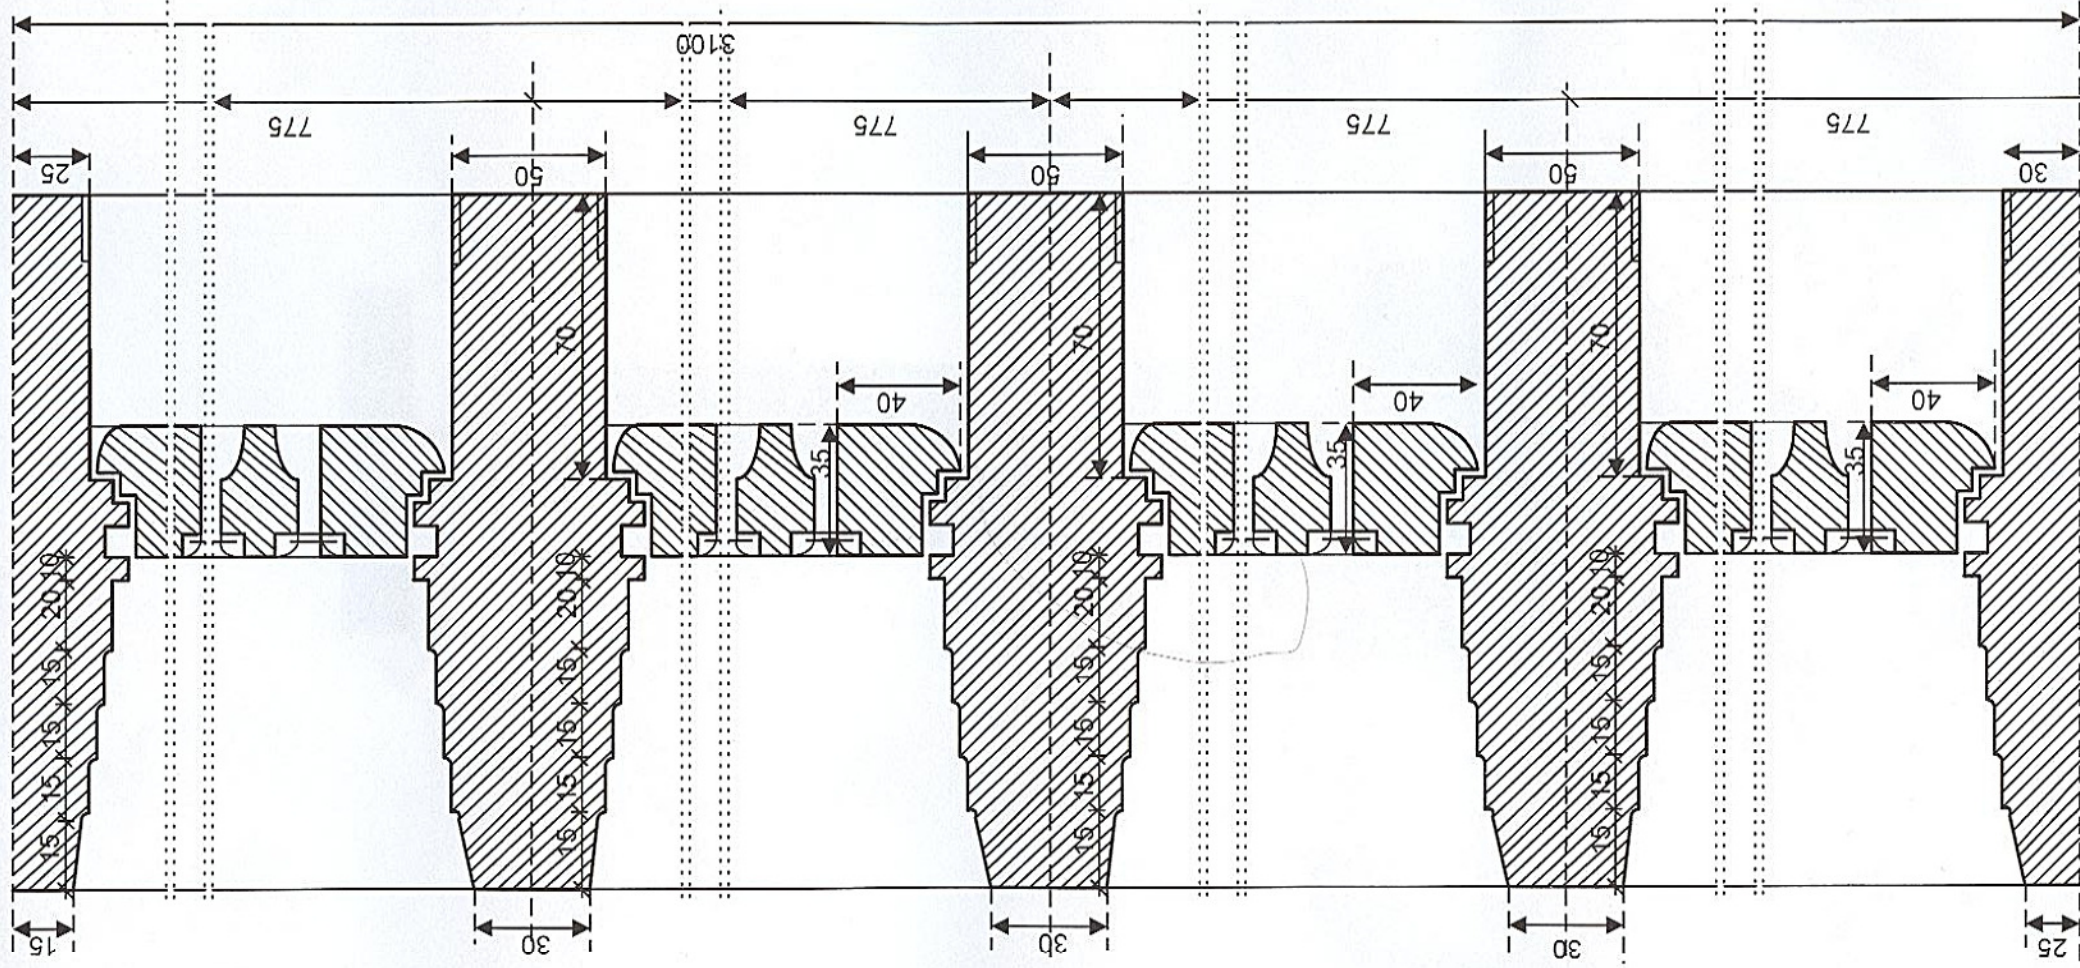

Przekrój A-A

Przekrój B-B

