

znak sprawy – 183/2011
Cp.2380.1-183/2011

Gdańsk, 26 października 2011r.

.....
..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku koszarowym nr 2 KWP w Gdańsku ul. Słowackiego 161 nr ogłoszenia BZP 335488-2011 z dnia 14.10.2011r

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedź:

PYTANIA:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie kompletności załączonych do SIWZ przedmiarów robót:

- roboty budowlane

a) roboty remontowe łazienki - parter umywalnia dla gości - poz. 51

b) roboty remontowe łazienki - parter W.C. - poz. 35

c) roboty remontowe łazienki - piętro strona lewa łazienka przy pokoju socjalnym - poz. 15

d) roboty remontowe łazienki - piętro strona prawa łazienka przy pom. 209,210 - poz. 18

e) roboty remontowe łazienki - piętro strona lewa łazienka przy pom. 239,239B - poz. 24

- roboty sanitarne

a) klimatyzacja pomieszczeń biurowych + remont WCM + WCD - I piętro cz. prawa - poz. 4

b) remont kompleksowy - sauna + WCM I piętro cz. lewa - poz. 41

- roboty elektryczne

a) przebudowa umywalni - parter cz. prawa - poz. 25

b) wymiana opraw oświetleniowych w wybranych pomieszczeniach biurowych - poz. 15

c) przebudowa WC - parter cz. prawa - poz. 17

Informacja ta jest istotna, gdyż nie wiemy co z robotami sanitarnymi, elektrycznymi w związku z remontowymi pom. na piętrze.

Brak załączonej dokumentacji opisowej i rysunkowej nie pozwala na sprawdzenie przedmiarów branży sanitarnej i elektrycznej.

ODPOWIEDZI:

Branża elektryczna:

ad a) Należy uwzględnić pomiar natężenia oświetlenia dla trzech pomieszczeń

ad b) Należy uwzględnić pomiar skuteczności zerowania dla 6 opraw oświetleniowych

ad c) Należy uwzględnić pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniu składającym się z trzech części. Załączono dodatkowo dwa szkice z osprzętem elektrycznym.

Branża budowlana:

ad.a), b), c), d), e) potwierdzam kompletność przedmiarów robót budowlanych

Branża sanitarna

ad a) i b) - potwierdzam zakres zawarty w przedmiarach

ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Ewa Samulak - Augustyn

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faksem na nr tel. 058 3214810

Wyk. w 1 egz.:

Przesłano faksem Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, oraz strona internetowa: www.pomorska.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych



80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810

e-mail zamowienia-kwp@pomorska.policja.gov.pl

 Oprawa świetłobkowa 2x36W IP44 - szt 5

- ① Platfon 230V IP44, świetlówka kompaktowa E27, 8W - szt. 4
 □ Oprawa świetlówkowa 2x18W IP44 - szt. 2
 ✕ gniazdo IP44 230V 16A - szt. 7
 ✕ gniazdo 230V 16A - szt. 3

Sekcja Wywiadu Kryminalnego

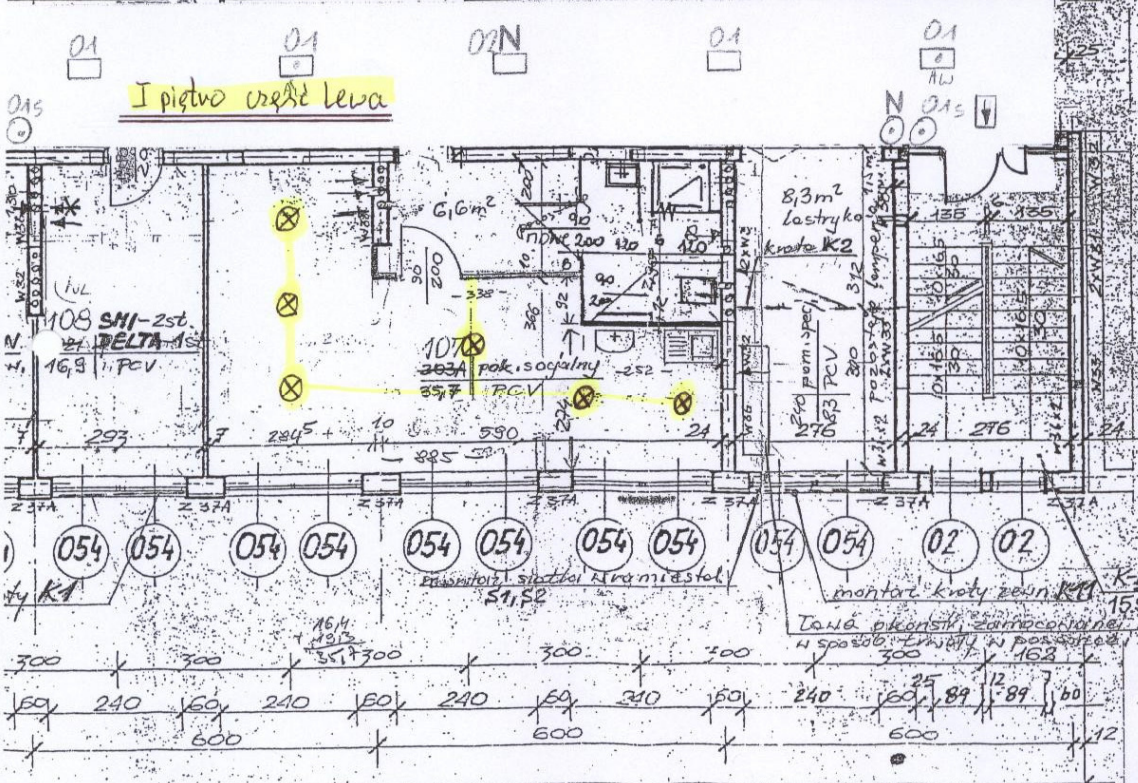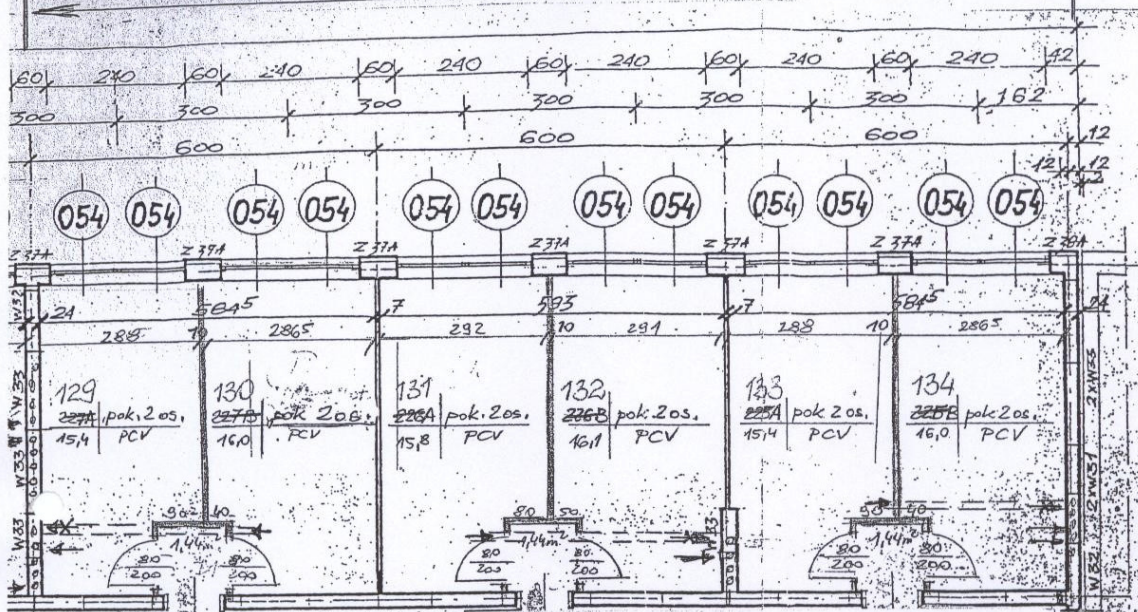

szatnia
nu. wentyl.
a gipsowo

— szatnia gipsowa-kartonowa z wyposazeniem netto
— szatnia aluminiowa
— kuchnia, rozbiorka
— kraty akienne, stalowe spawane montowane w grubosci
— kraty na kotly, klejone w tynku, nieaktywne
— kraty K2 stalowe z otworami przekrojowymi 30x200cm