


schemat instalacji elektrycznej oddymiania i usuwania ciepła na klatce schodowej

(OSTATNIA  
KONDYGNACJA)

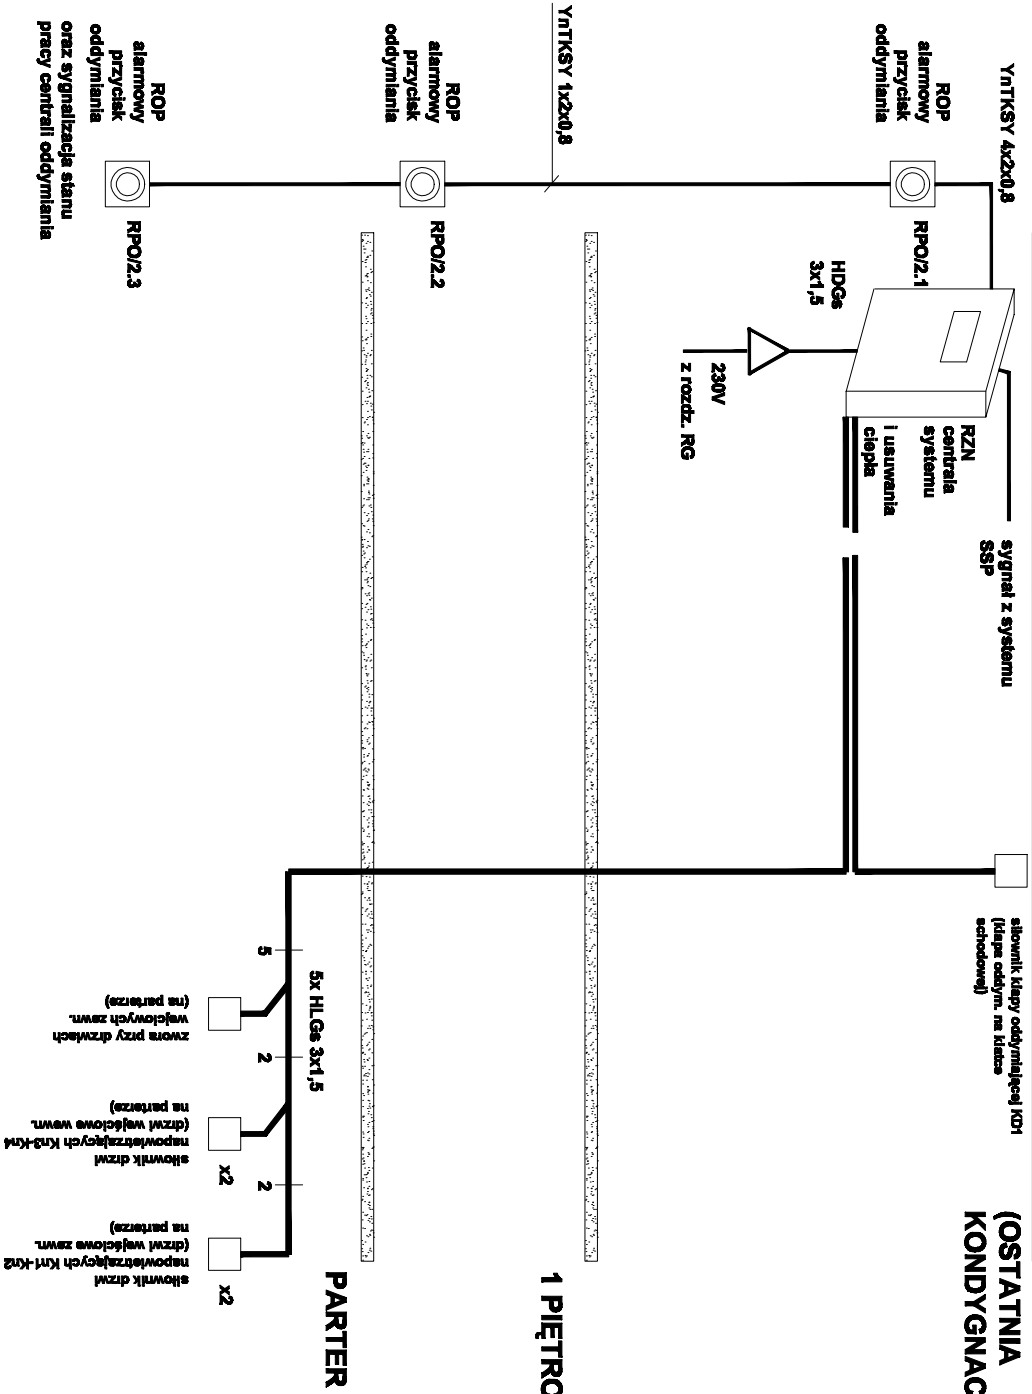

**B1**  
architekci  
Budowlanych 31  
80-298 Gdańsk  
tel.(58) 762-80-28

UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAZDOKŁADOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYKŁADÓW TECHNOLOGII DOSTARCZYĆ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

INWESTOR  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU  
UL. OKOPOWA 15  
80-419 GDAŃSK

NAZWA PROJEKTU  
INSTALACJA ODDYMIANIA, SSP, OŚWIECENIA AWARYJNEGO I ZABIAJANIA BRAM GARAZOWYCH

| NAZWA PRZEBUDOWY              | PRACOWNIK | SKALA | DATA    |
|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| schemat instalacji oddymiania |           | —     | 2011.10 |

| PROJEKT               | WYKRES      | PROJEKT |
|-----------------------|-------------|---------|
| ZAGNIEMIEŃ SCZYMAŃSKI | ZOBRODZENIE | St      |
| OPRACOWANIE           |             | R       |
| MAŁEK FLORIANOWICZ    |             |         |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| PRACOWNIK       | PRACOWNIK |
| ANTONI POPIEŁKO | 8640082   |

E67/  
07