


- ☒ Ogrzewanie czujnik dymu systemu SAP
- ☐ Czujnik temperatury systemu SAP
- ☒ Sygnalizator akustyczny systemu SAP

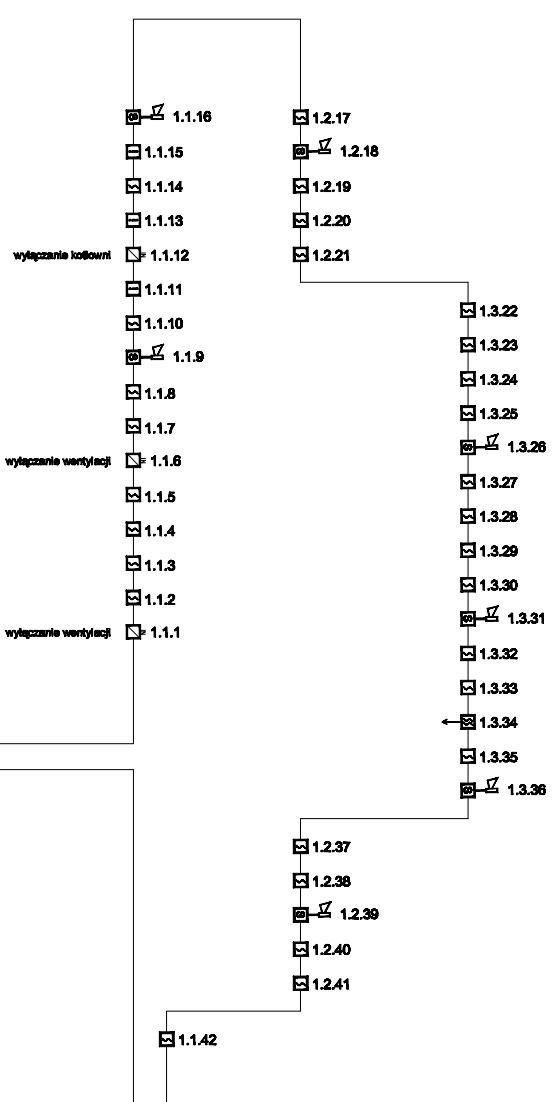

**Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wyników technologii dostarczyć skontakować się z projektantami**

**UWAGA:**  
Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wyników technologii dostarczyć skontakować się z projektantami

**INWESTOR**  
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU  
UL. OKOPOWA 15  
80-419 GDAŃSK

**NADZOR PROJEKTU**  
INSTALACJA ODPYMIANIA, SSP, OŚMIETLENIA AWARYJNEGO  
I ZABIAJANIA BRAM GARAZOWYCH

**PROJEKT**  
PROJEKT  
ZAGNIEMIEC SCZYMAŃSKI  
OPRACOWANIE  
MAREK FLORIANOWICZ

**PRACOWNICY**  
ANTONI POŃCIEK  
SEWARDZIE

**E67/08**