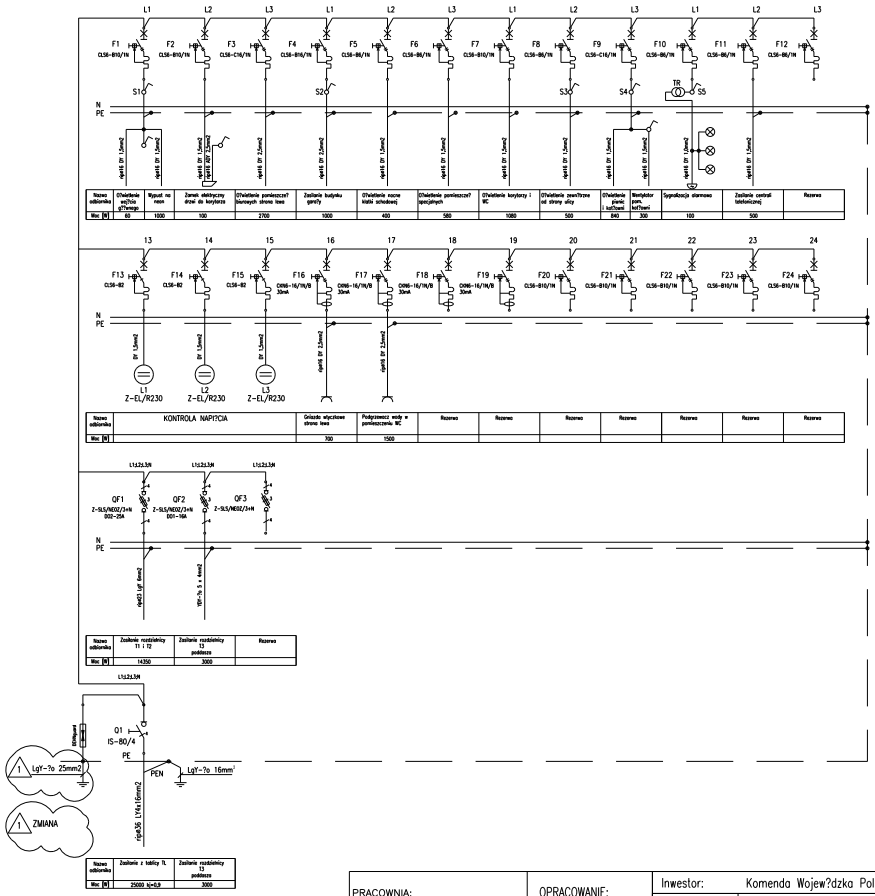

Nazwa odbiornika	Oświetlenie wejścia głównego	Wypust na mocn	Zamek elektryczny drzwi do korytarza	Oświetlenie powierzchni? biurowych strona lewa	Zasilanie budynku garaży	Oświetlenie sauny kabiny sahodowej	Oświetlenie powierzchni? specjalnych	Oświetlenie korytarzy i WC	Oświetlenie powierzchni? od strony ulicy	Oświetlenie piwnic i kot?towni	Wentylator pom. kot?towni	Sygnalizacja alarmowa	Zasilanie central telefonicznej	Rezerwa
Moc [W]	80	1000	100	2700	1000	400	580	1080	580	840	300	100	500	

Nazwa odbiornika	KONTROLA NAPIĘCIA	Gniazda wtyczkowe strona lewa	Podgrzewacz wody w powierzchniu WC	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [W]		700	1500							

Nazwa odbiornika	Zasilanie rozdzielnicy T1 i T2	Zasilanie rozdzielnicy 13 podstacja	Rezerwa
Moc [W]	14350	3000	

Nazwa odbiornika	Zasilanie z tablicy TL	Zasilanie rozdzielnicy 13 podstacja
Moc [W]	25000 Ik=0,9	3000

PRACOWNIA:

OBIEKT STUDIO
ul. Nied?wiednik 38B
80-292 Gda?sk
tel. 504 724 669

OPRACOWANIE:

FPU"ALT"
ul. Tymiankowa 14
80-177 Gda?sk
tel. 512129710

Inwestor:	Komenda Wojew?dzka Policji w Gda?sku ul. Okopowa 15 80-819 Gda?sk									
Obiekt:	Komisariat Policji IV w Gda?sku Oliwie ul. Kapr?w 14									
Tytu? projektu:	Remont dachu budynku KP IV w Gda?sku ul. Kapr?w 14									
Stadium:	Projekt Wykonawczy									
Tytu? rysunku:	Rozdzielnica G??wna budynku TG-schemat strukturalny									
Projektowa?:	Nazwisko A.Truskolawski	Upr. proj. 239/Lb/76	Data 15.05.2015	Podpis	Nr projektu	Nr dok.	Strona 1	Skala	Rewizja
Sprawdzi?:	J.Majewski	331/Gd/73	15.05.2015		4/ALT/15	004/4	Stron 1	-	1