



proj. rozdzielnica TSO podtynkowa 1x18 w pomieszczeniu 0.3 na ścianie

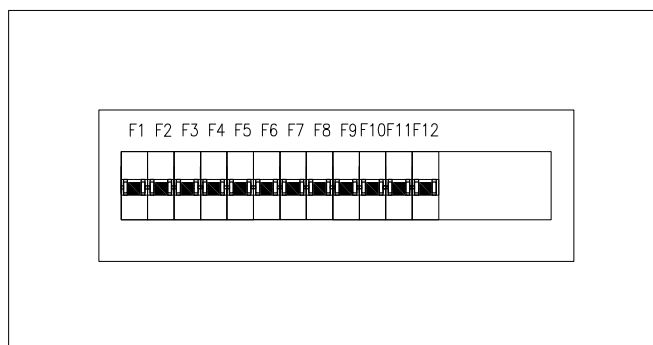

Rozdzielnicę sterowania oświetleniem należy wyposażyć w modułowe impulsowe przyciski sterujące (11szt.) oświetleniem klatek schodowych i ciągów komunikacji, sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą modułowego przełącznika 1szt. do przycisków należy podłączyć przewody YDY 2x1,5 wyprowadzone z automatów schodowych, do przełącznika należy podłączyć przewód 3x1,5 z rozdzielnicy RG

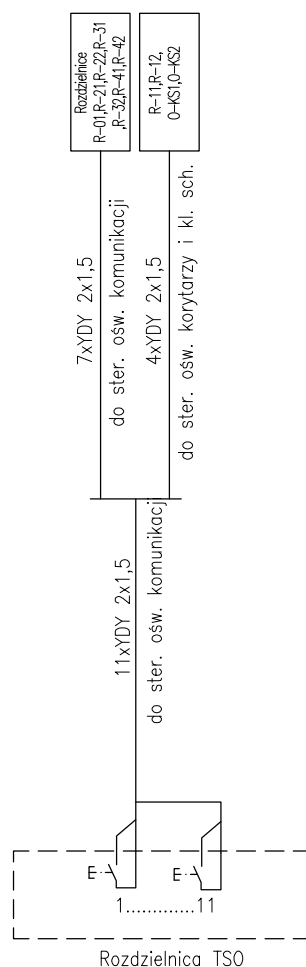

<b>Obiekt:</b> Przebudowa i remont budynku "A" i budynku "B" oraz przebudowa, remont i nadbudowa budynku "C" min. w celu dostosowania budynków do warunków p.poż. Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27		
<b>Inwestor:</b> KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk		
<b>Rysunek:</b>	Rozdzielnica sterowania oświetleniem TSO	<b>Nr rysunku:</b> E-1.4
<b>Faza:</b>	Projekt wykonawczy	<b>Data:</b> 12.2014
<b>Branża:</b>	elektryczna	<b>Skala:</b> -
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Marcin Granitowski upr. proj. nr POM/0200/PWOE/13	<b>Podpis:</b>
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. Jarosław Buriak upr. proj. nr POM/0160/POOE/07	<b>Podpis:</b>
<b>Opracowanie:</b>		<b>Podpis:</b>