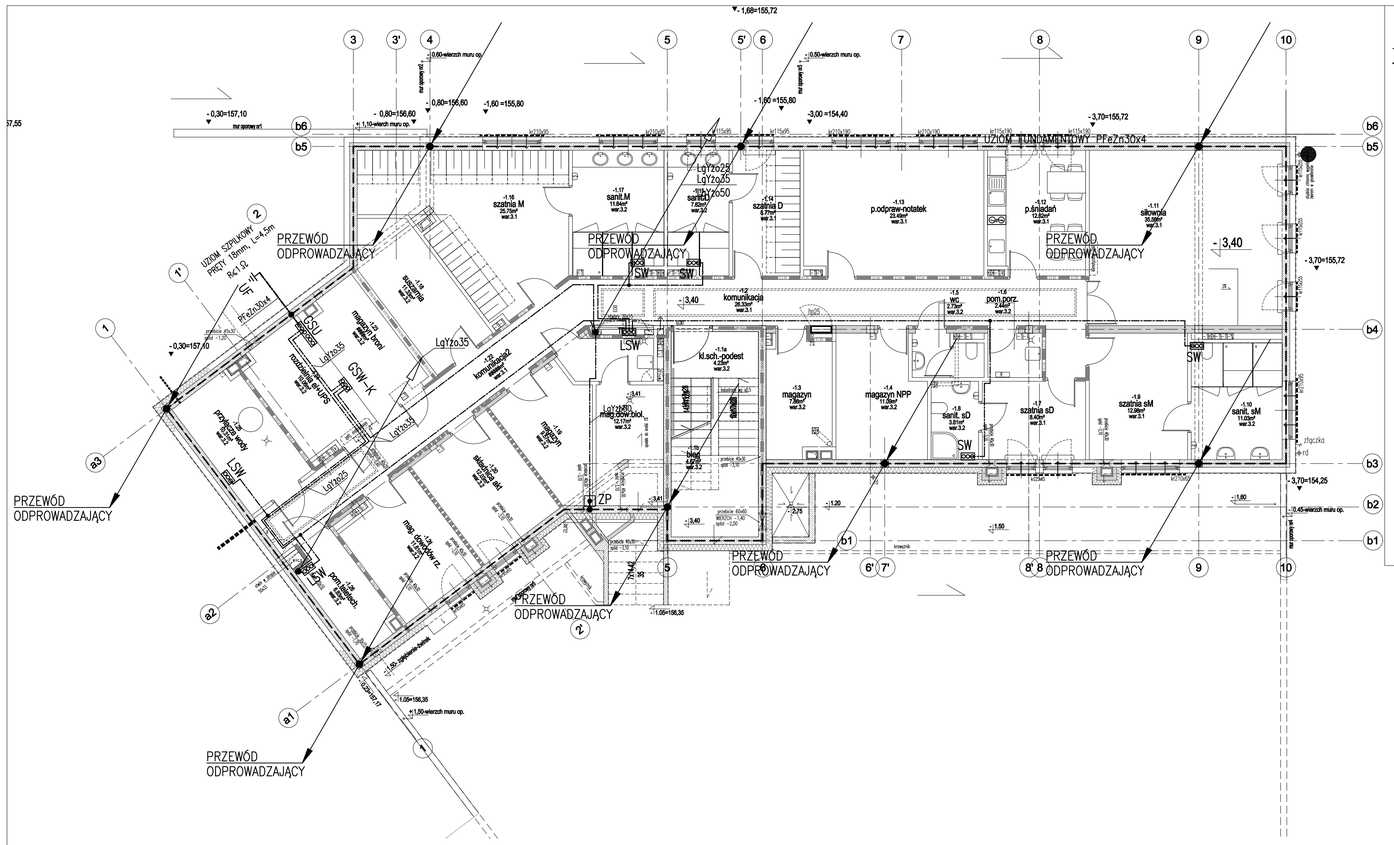
UZIÓM FUNDAMENTOWY PFeZn30x4
UZIÓM CZTUKOWY PRĘTY 18mm, L=4,5m R≤1 Ω
PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
ZP
LSW
GSW
SW
-1.15 szatnia M 28.75m² war.3.1
-1.16 szatnia K 28.75m² war.3.1
-1.17 sanit.M 11.64m² war.3.2
-1.18 sanit.K 7.60m² war.3.2
-1.13 p.odpraw-notatek 23.45m² war.3.1
-1.12 p.śniadań 12.82m² war.3.1
-1.11 siłownia 30.58m² war.3.1
-1.2 komunikacja 26.33m² war.3.1
-1.6 pom.porz. 2.44m² war.3.2
-1.5 WC 2.75m² war.3.2
-1.14 kl.sch.-podest 1.25m² war.3.2
-1.3 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.4 magazyn NPP 17.66m² war.3.2
-1.8 sanit. sD 3.65m² war.3.2
-1.7 szatnia sD 8.40m² war.3.1
-1.9 szatnia sM 12.60m² war.3.1
-1.10 sanit. sM 11.03m² war.3.2
-1.19 hol 4.67m² war.3.2
-1.20 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.21 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.22 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.23 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.24 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.25 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.26 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.27 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.28 magazyn 7.96m² war.3.2
-1.29 magazyn 7.96m² war.3.2