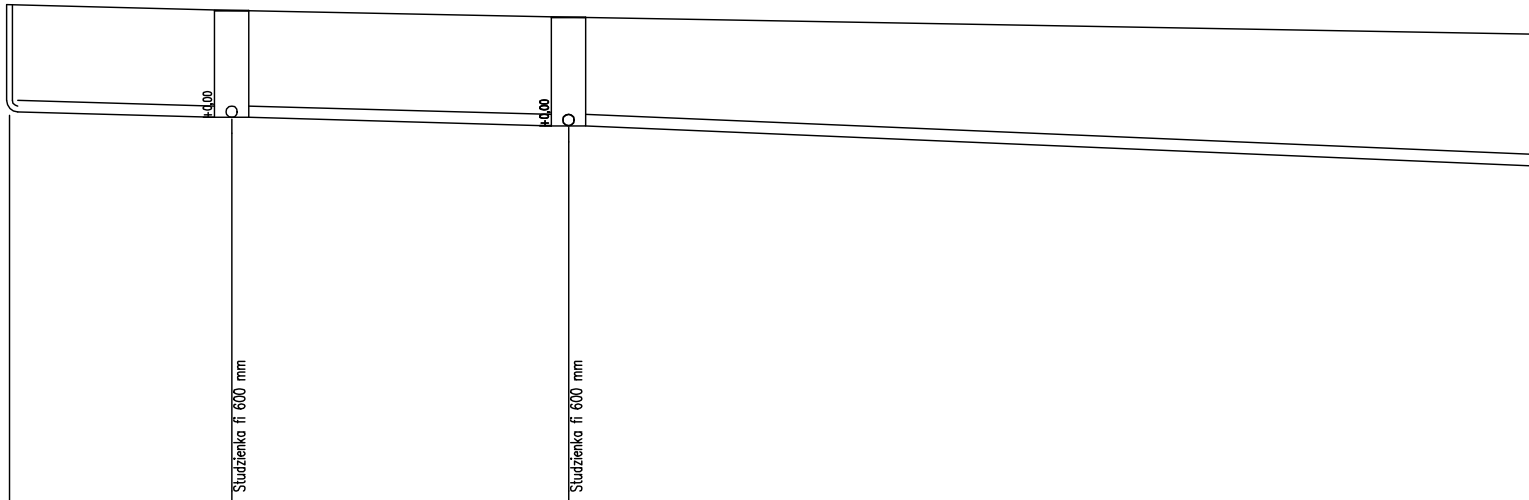
+0,00
+0,00
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm

Węzeł	L1		KD1		KD2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	157,77		157,67		157,55
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	155,89		155,79		155,65
Zagłębienie [m]	1,88		1,88		1,90
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200	2,50	PCV200	2,50	PCV200
Długość [m]		3,89		5,90	
Odległość [m]	5,10		8,99		14,89
Dno wykopu [m n.p.m.]	155,89		155,79		155,65
Objętość wykopu [m3]		3,65		6,16	
Kąt załamania [°]					
Spadek		2,50		2,50	
Materiał		PCV		PCV	
Opis terenu					
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	157,77		157,67		157,55

Dekametr 0,51 1 2 3

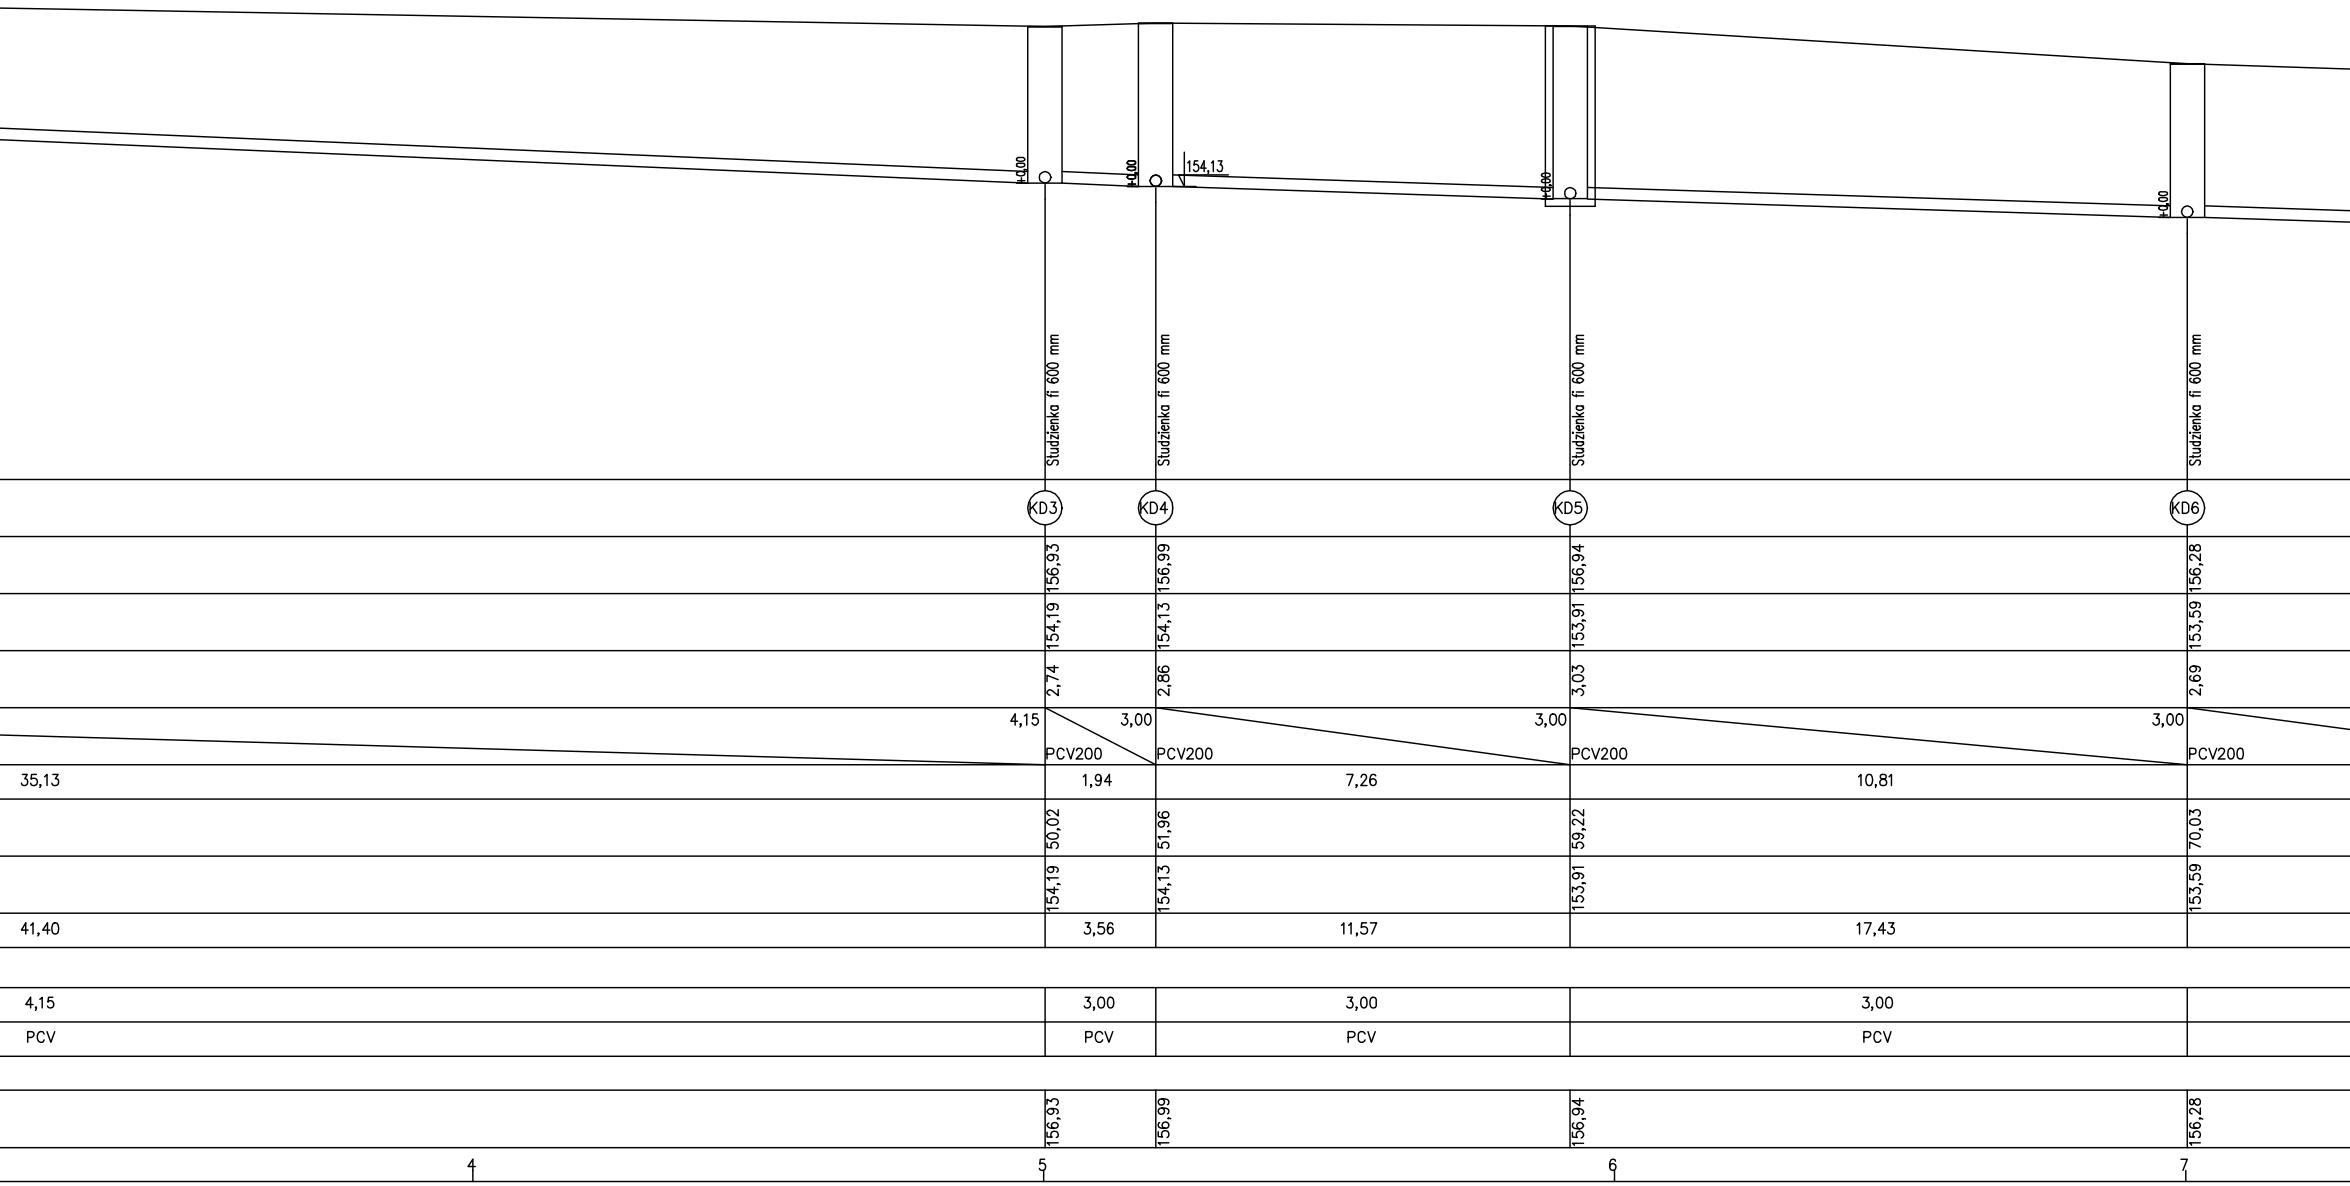
±0,00
±0,00
154,13
±0,00
±0,00
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
KD3
KD4
KD5
KD6
156,93
156,99
156,94
156,28
154,19
154,13
153,91
153,59
2,74
2,86
3,03
2,69
4,15
3,00
3,00
3,00
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
35,13
1,94
7,26
10,81
50,02
51,96
59,22
70,03
154,19
154,13
153,91
153,59
41,40
3,56
11,57
17,43
4,15
3,00
3,00
3,00
PCV
PCV
PCV
PCV
156,93
156,99
156,94
156,28
4
5
6
7

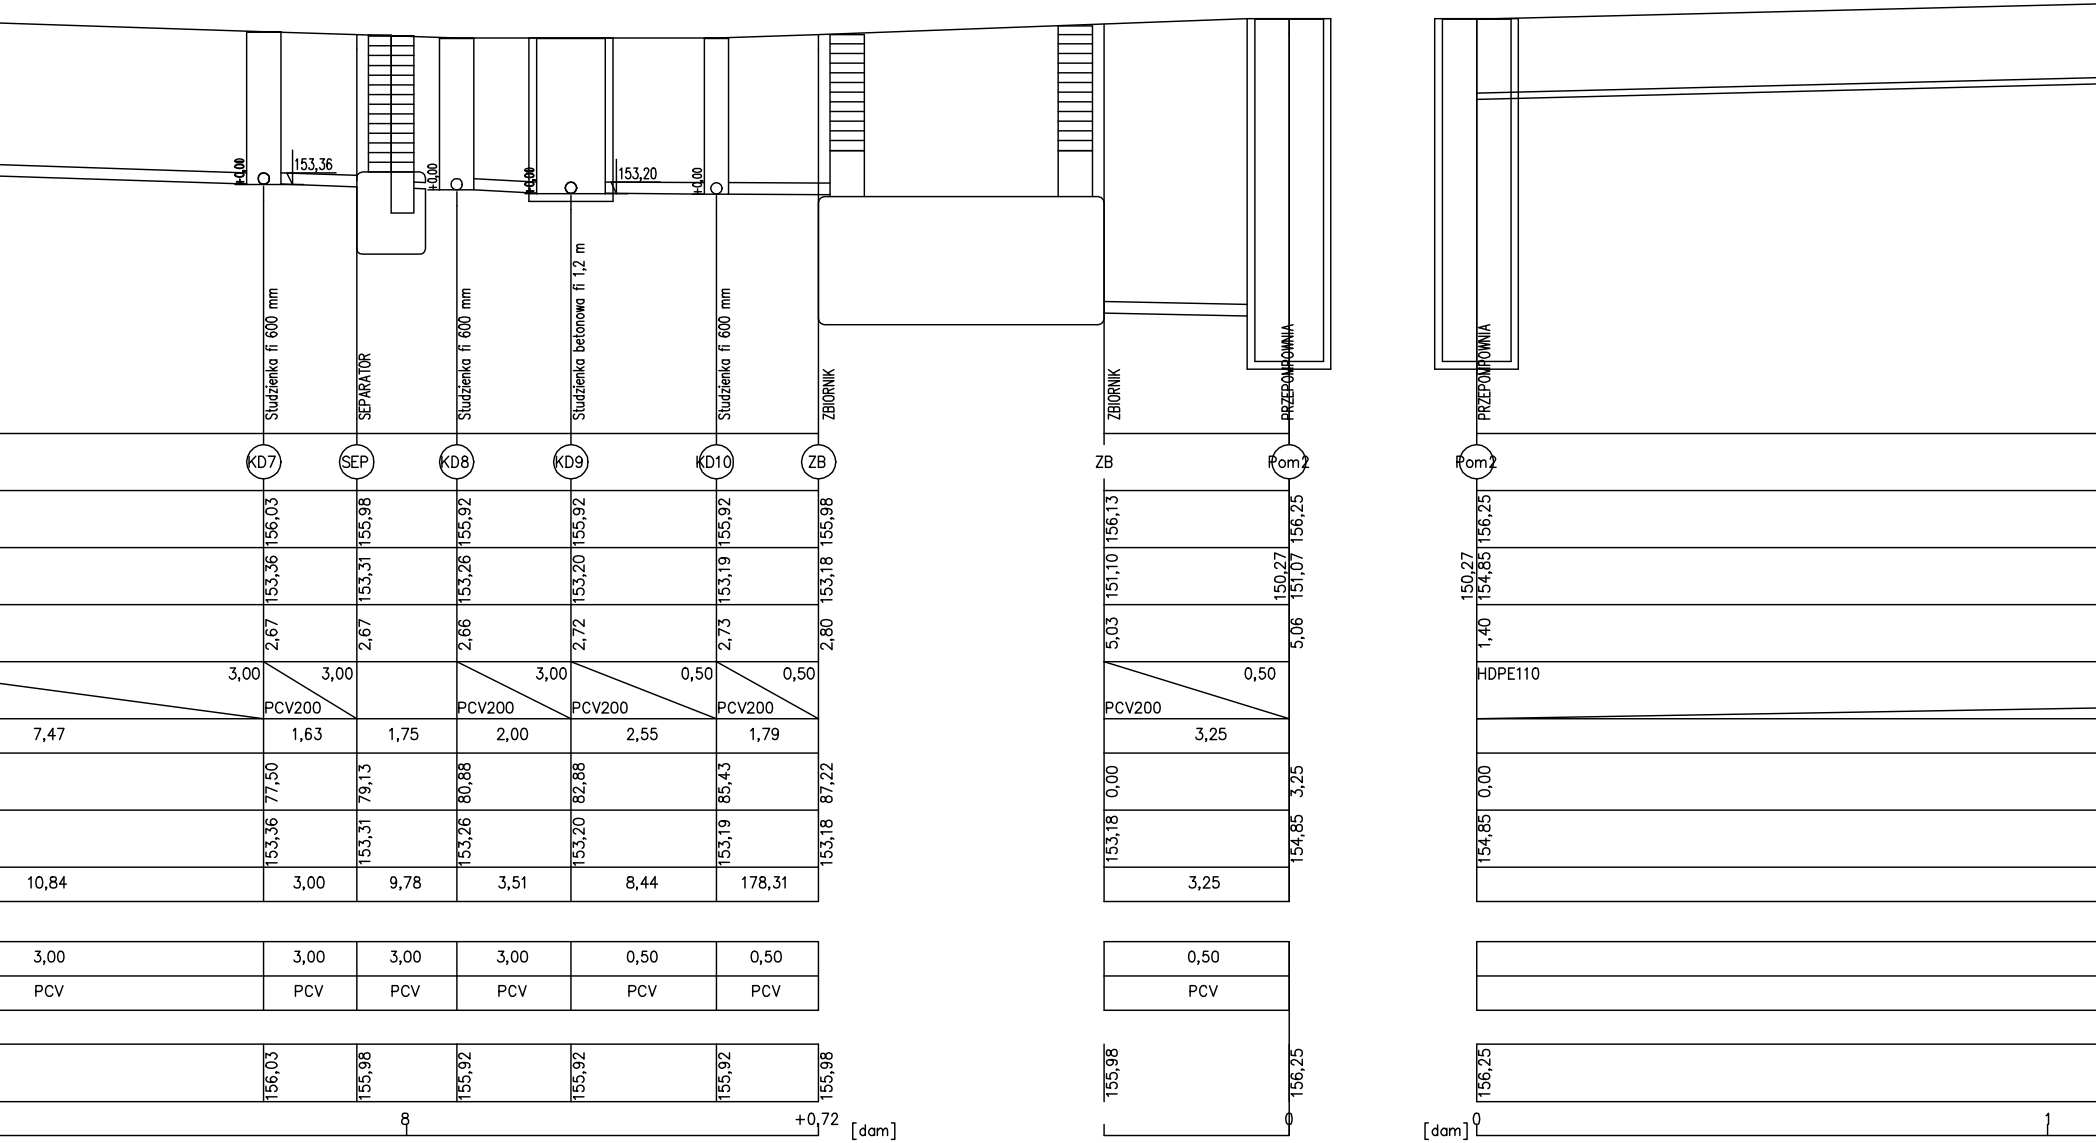
153,36
153,20
Studzienka fi 600 mm
SEPARATOR
Studzienka fi 600 mm
Studzienka betonowa fi 1,2 m
Studzienka fi 600 mm
ZBIORNIK
ZBIORNIK
PRZEPOMPOWNIA
PRZEPOMPOWNIA
KD7
SEP
KD8
KD9
KD10
ZB
ZB
Pom2
Pom2
156,03 155,98 155,92 155,92 155,92 155,98
153,36 153,31 153,26 153,20 153,19 153,18
2,67 2,67 2,66 2,72 2,73 2,80
3,00 3,00 3,00 0,50 0,50
PCV200 PCV200 PCV200 PCV200
7,47 1,63 1,75 2,00 2,55 1,79
77,50 79,13 80,88 82,88 85,43 87,22
153,36 153,31 153,26 153,20 153,19 153,18
10,84 3,00 9,78 3,51 8,44 178,31
3,00 3,00 3,00 3,00 0,50 0,50
PCV PCV PCV PCV PCV PCV
156,03 155,98 155,92 155,92 155,92 155,98
8
+0,72
[dam]
156,13 156,25
151,10 150,27 151,07
5,03 5,06
0,50
PCV200
3,25
0,00 3,25
153,18 154,85
3,25
0,50
PCV
155,98 156,25
0
156,25
150,27 154,85
1,40
HDPE110
0,00
154,85
156,25
[dam]
0
1

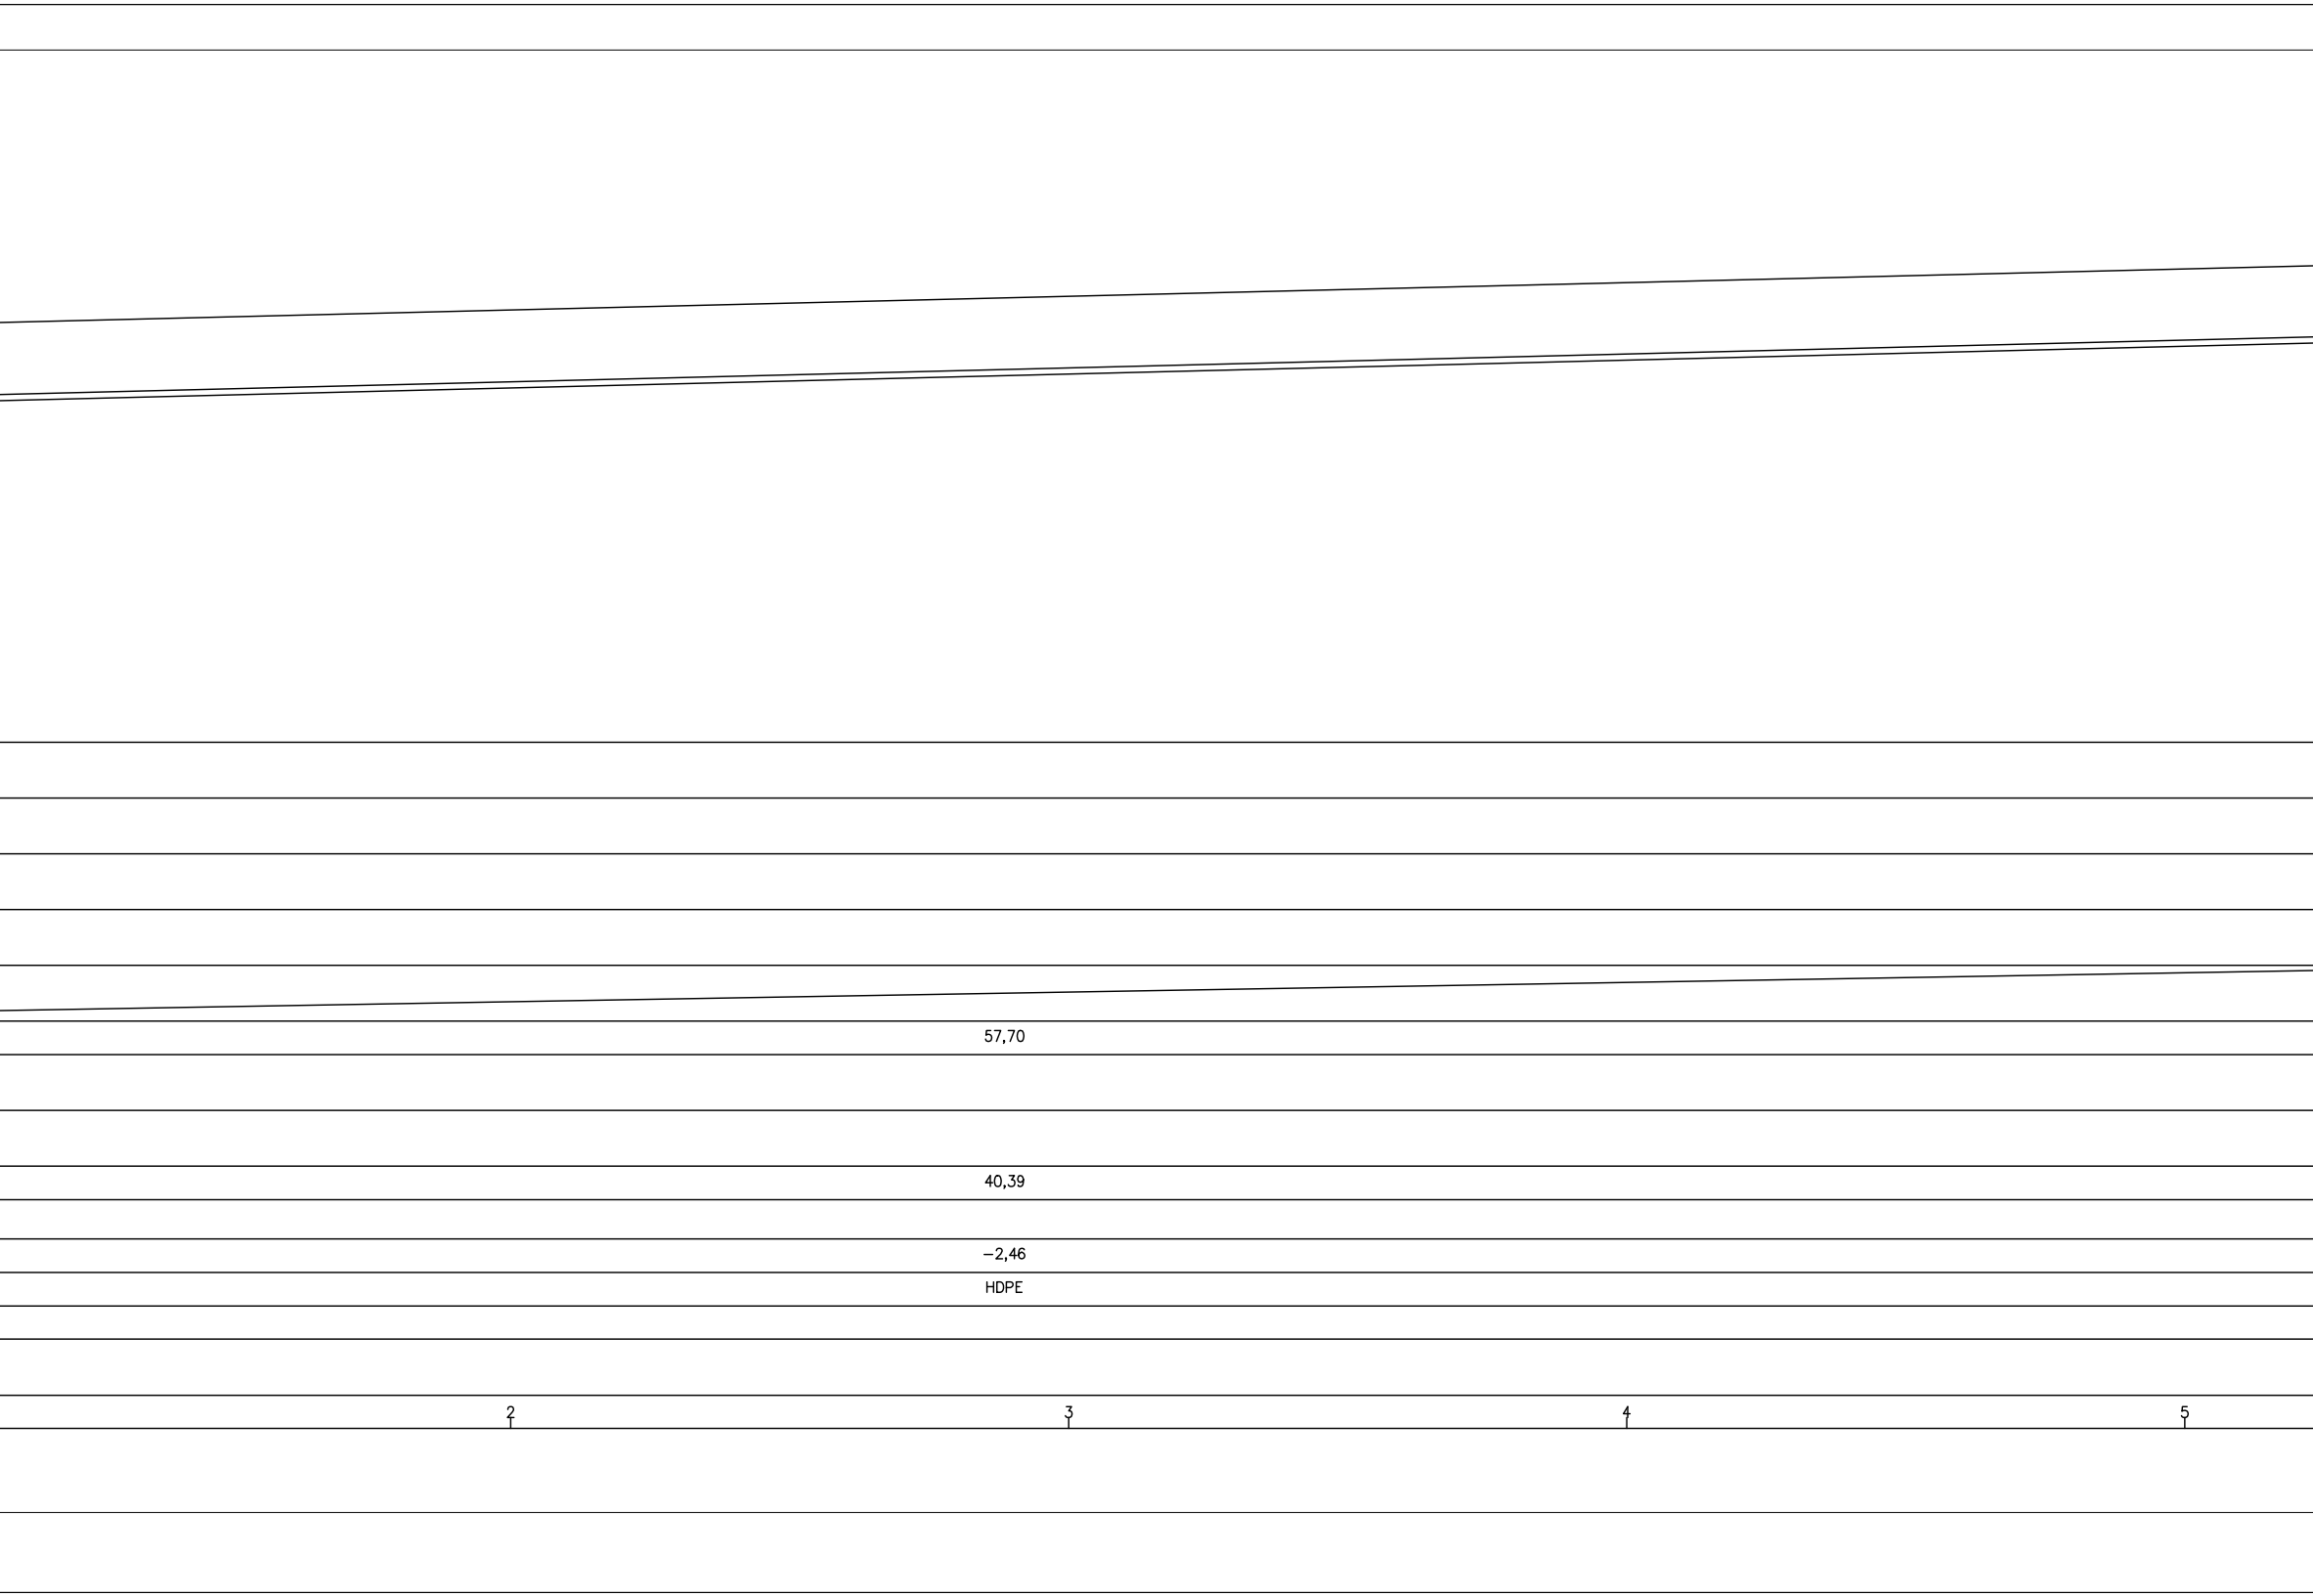
57,70
40,39
−2,46
HDPE
2
3
4
5

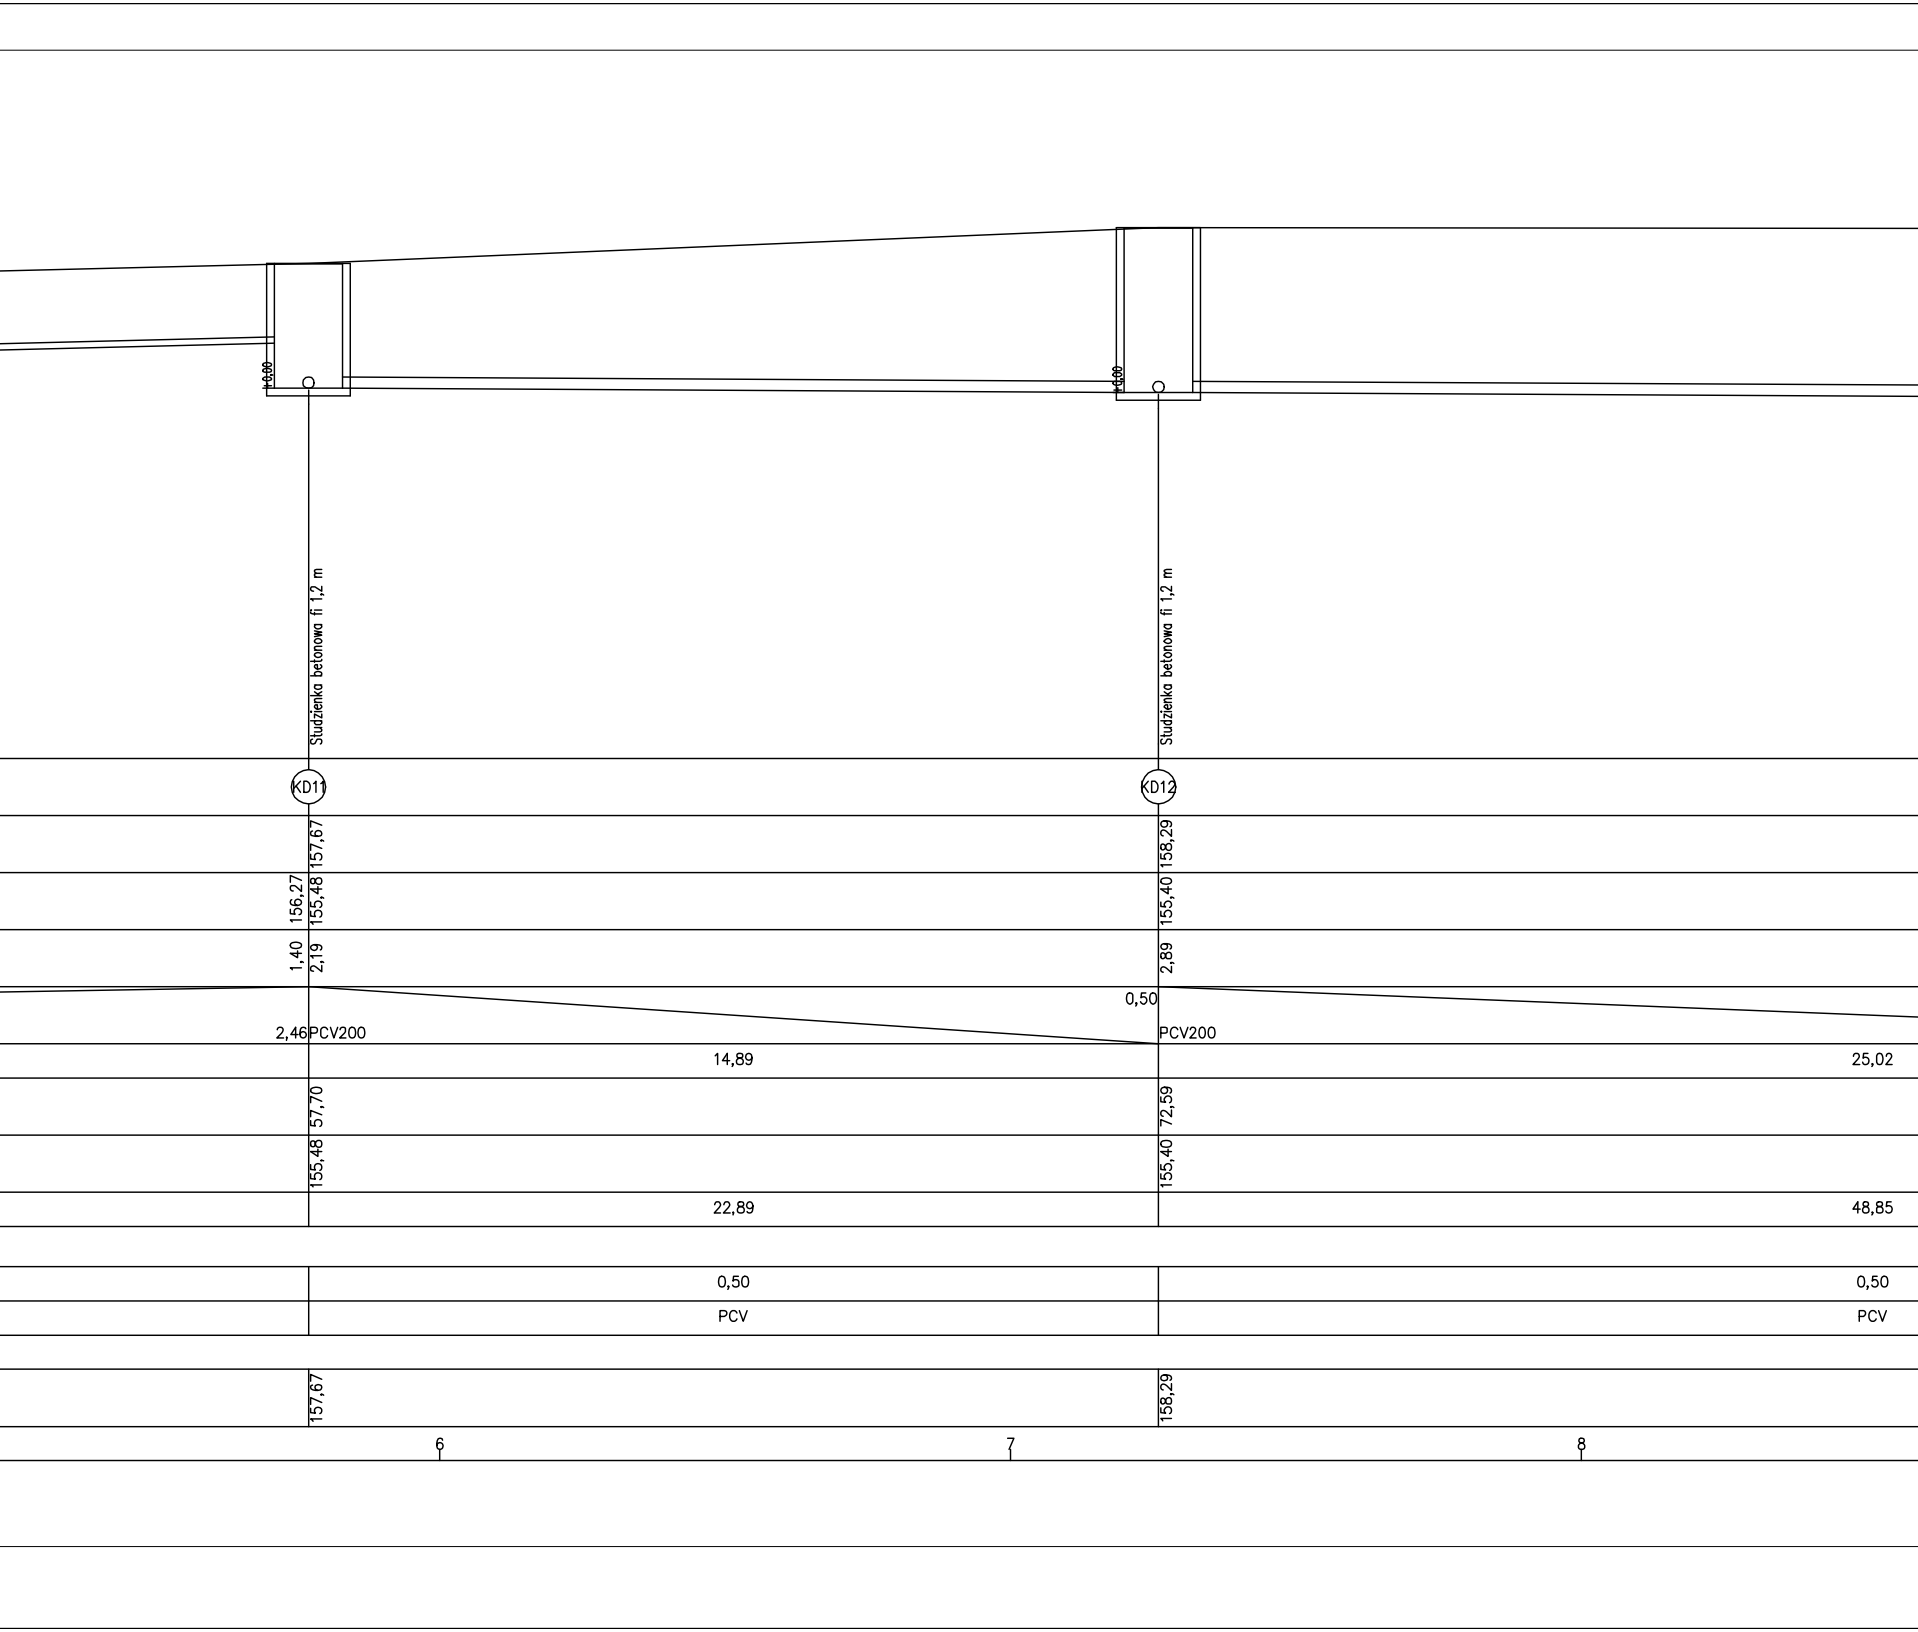
Studzienka betonowa fi 1,2 m
Studzienka betonowa fi 1,2 m
KD11
KD12
157,67
158,29
156,27
155,48
155,40
1,40
2,19
2,89
0,50
2,46
PCV200
PCV200
14,89
25,02
57,70
72,59
155,48
155,40
22,89
48,85
0,50
0,50
PCV
PCV
157,67
158,29
6
7
8

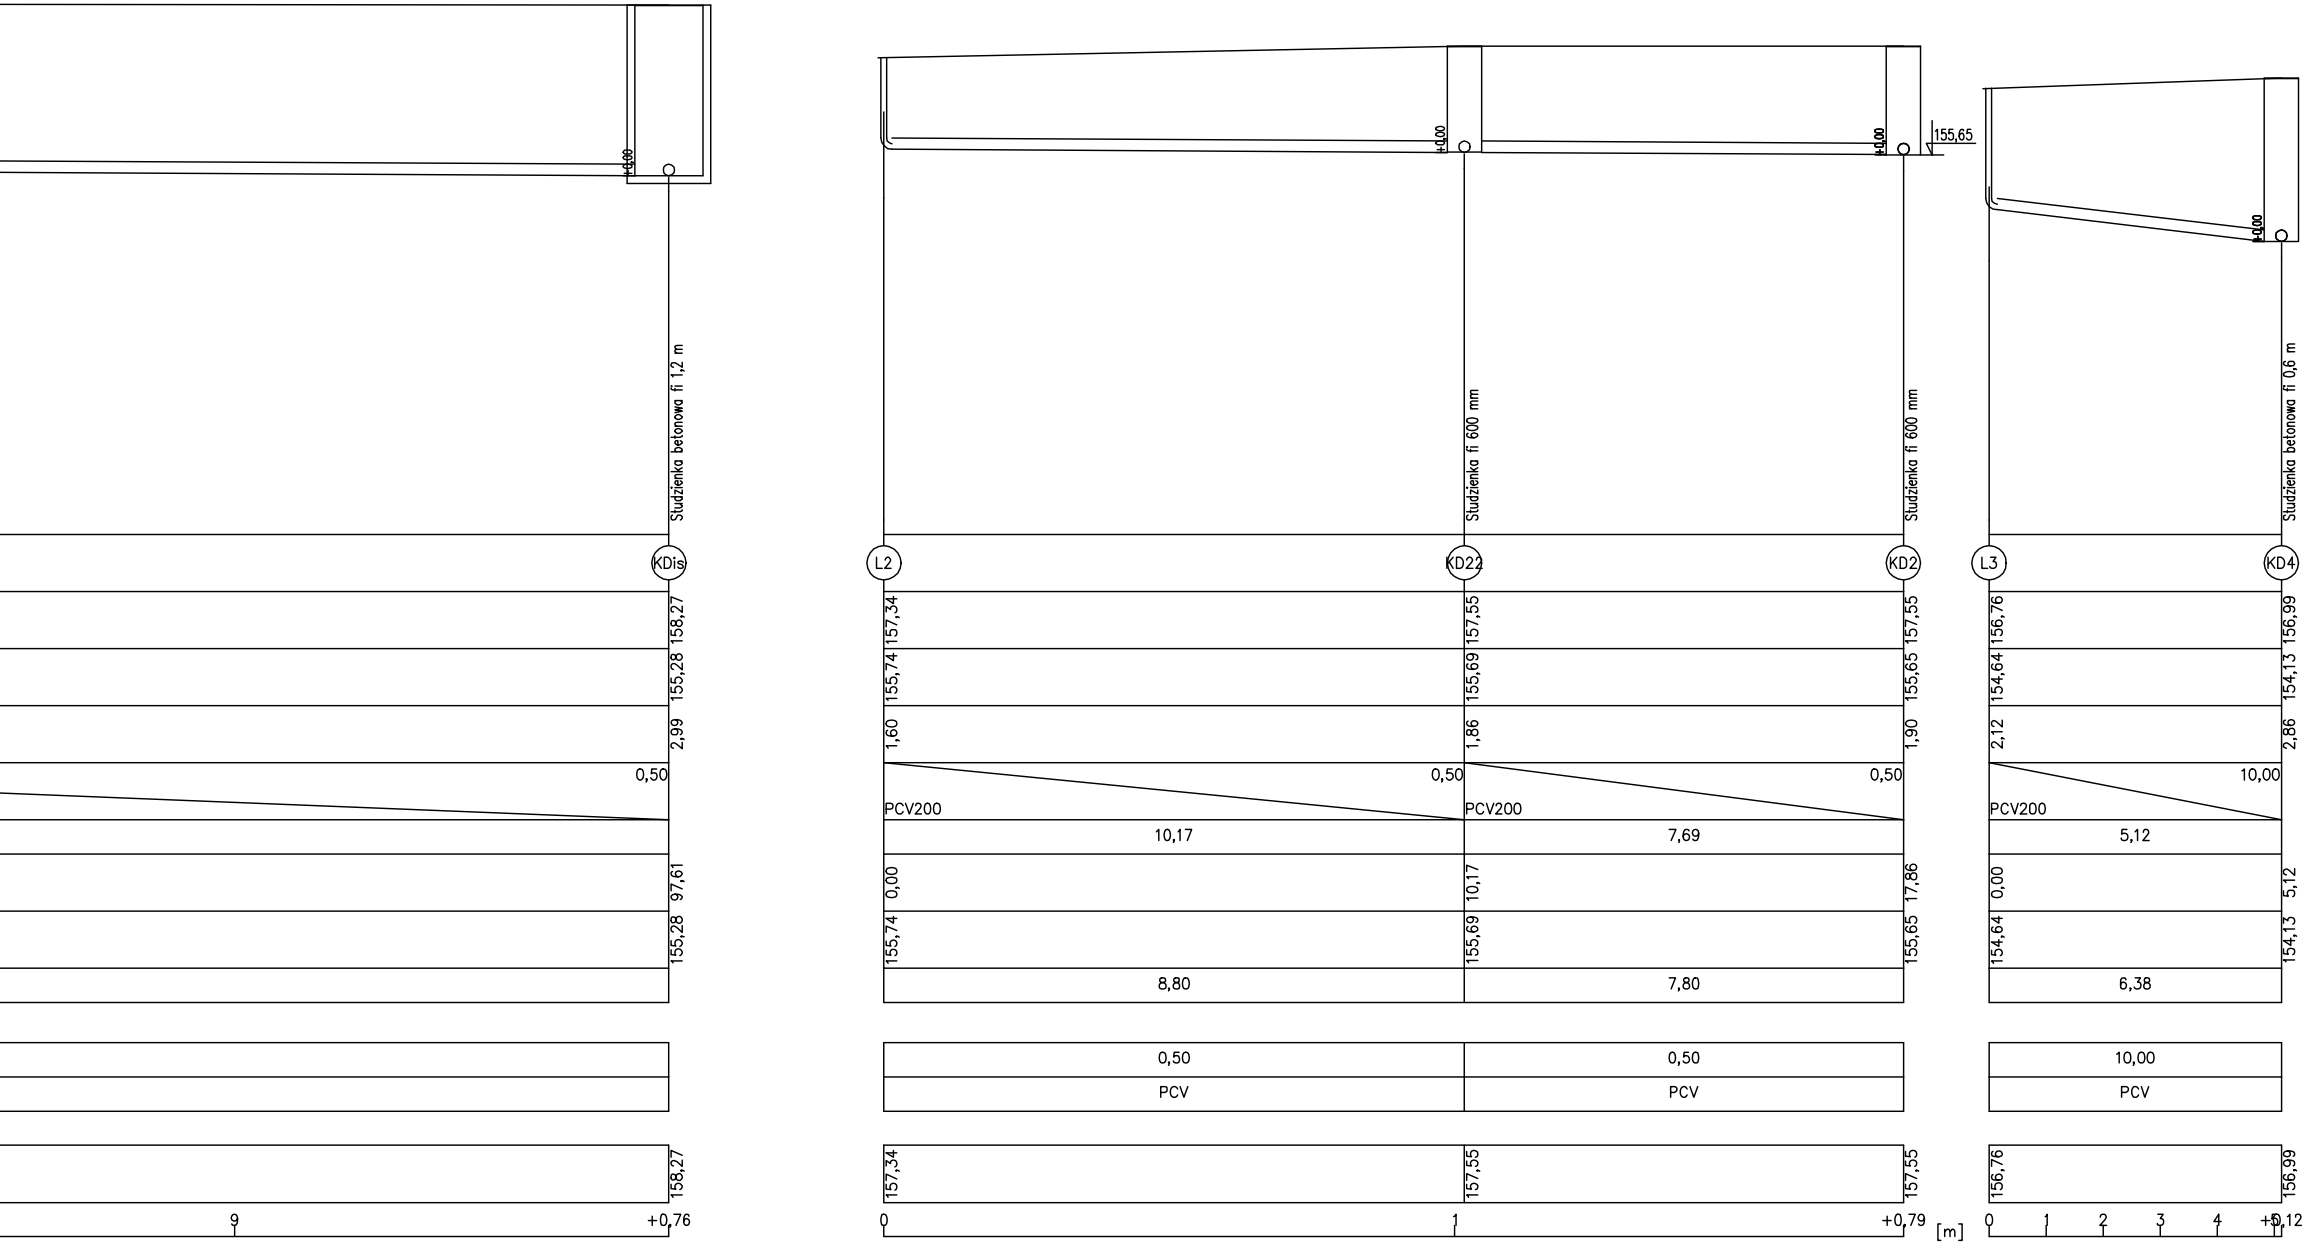
Studzienka betonowa fi 1,2 m
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka betonowa fi 0,6 m
±0,00
±0,00
±0,00
±0,00
155,65
KDis
L2
KD22
KD2
L3
KD4
158,27
155,28
2,99
0,50
97,61
155,28
158,27
9
+0,76
157,34
155,74
1,60
PCV200
0,00
155,74
157,34
0
157,55
155,69
1,86
0,50
10,17
10,17
155,69
8,80
0,50
PCV
157,55
1
157,55
155,65
1,90
0,50
PCV200
7,69
17,86
155,65
7,80
0,50
PCV
157,55
+0,79
[m]
156,76
154,64
2,12
PCV200
0,00
154,64
156,76
0
1
2
3
4
156,99
154,13
2,86
10,00
5,12
5,12
154,13
6,38
10,00
PCV
156,99
+5,12

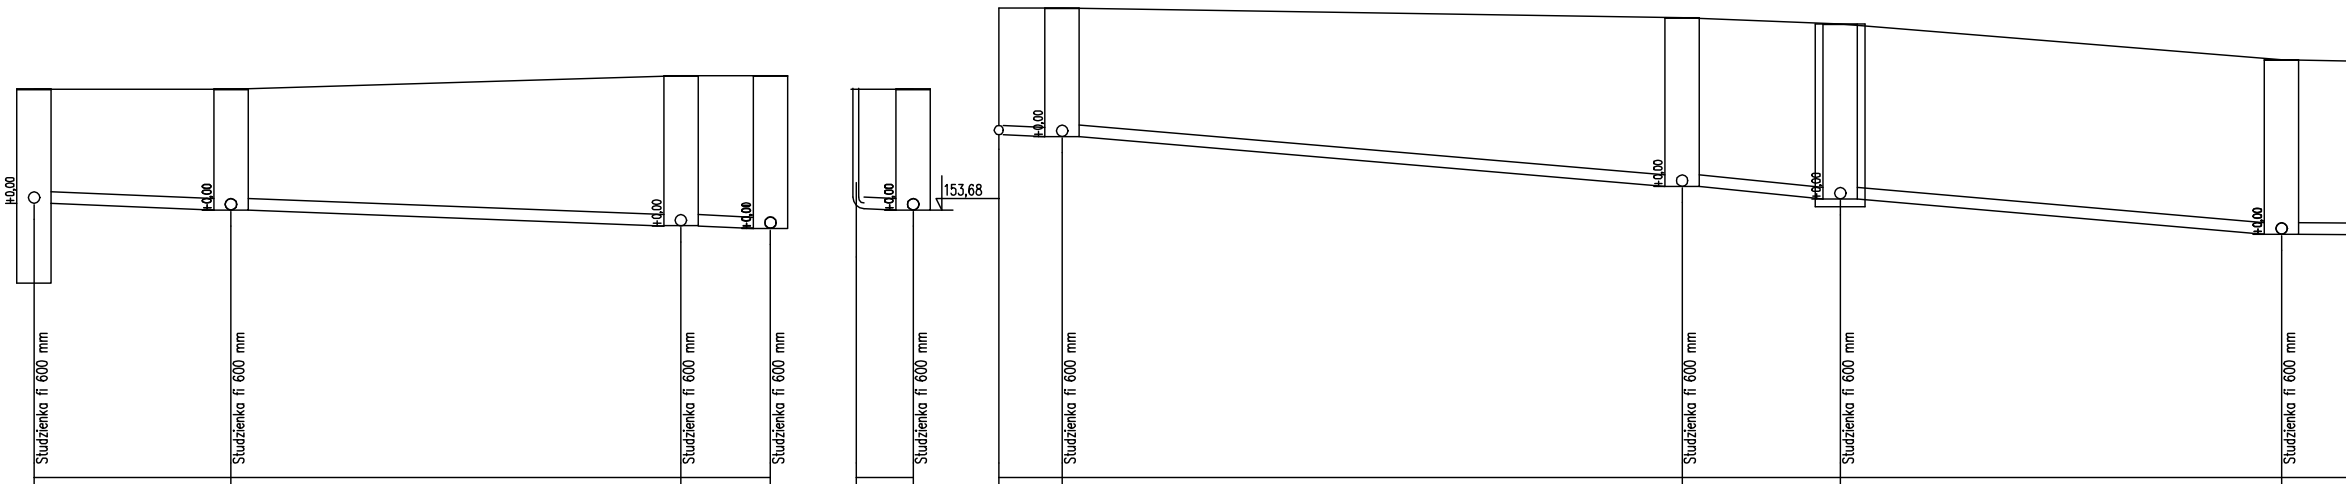
±0,00
±0,00
±0,00
±0,00
±0,00
153,68
±0,00
±0,00
±0,00
±0,00
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm

Pom1		KD13		KD14		KD7
155,80		155,80		156,03		156,03
152,40 153,80		153,68		153,40		153,36
3,40 2,00		2,12		2,63		2,67
PCV200	3,50	PCV200	3,50	PCV200	3,00	
	3,45		7,88		1,57	
0,00		3,45		11,33		12,90
153,80		153,68		153,40		153,36
	4,65		10,01		2,89	
	3,50		3,50		3,00	
	PCV		PCV		PCV	
155,80		155,80		156,03		156,03

[dam] 0 1 +0,29

L4		KD13
155,80		155,80
153,71		153,68
2,09		2,12
PCV200	3,00	
	1,00	
0,00		1,00
153,71		153,68
	1,05	
	3,00	
	PCV	
155,80		155,80

[m] 0 1

R1		KD15		KD16		KD17		KD18
157,22		157,22		157,05		156,94		156,31
155,00		154,97		154,10		153,88		153,26
2,22		2,25		2,95		3,06		3,05
PCV160	3,00	PCV200	8,00	PCV200	8,00	PCV200	8,00	PCV200
	1,11		10,86		2,77		7,73	
0,00		1,11		11,97		14,74		22,47
155,00		154,97		154,10		153,88		153,26
	1,24		14,83		5,08		13,81	
	3,00		8,00		8,00		8,00	
	PCV		PCV		PCV		PCV	
157,22		157,22		157,05		156,94		156,31

[dam] 0 1 2

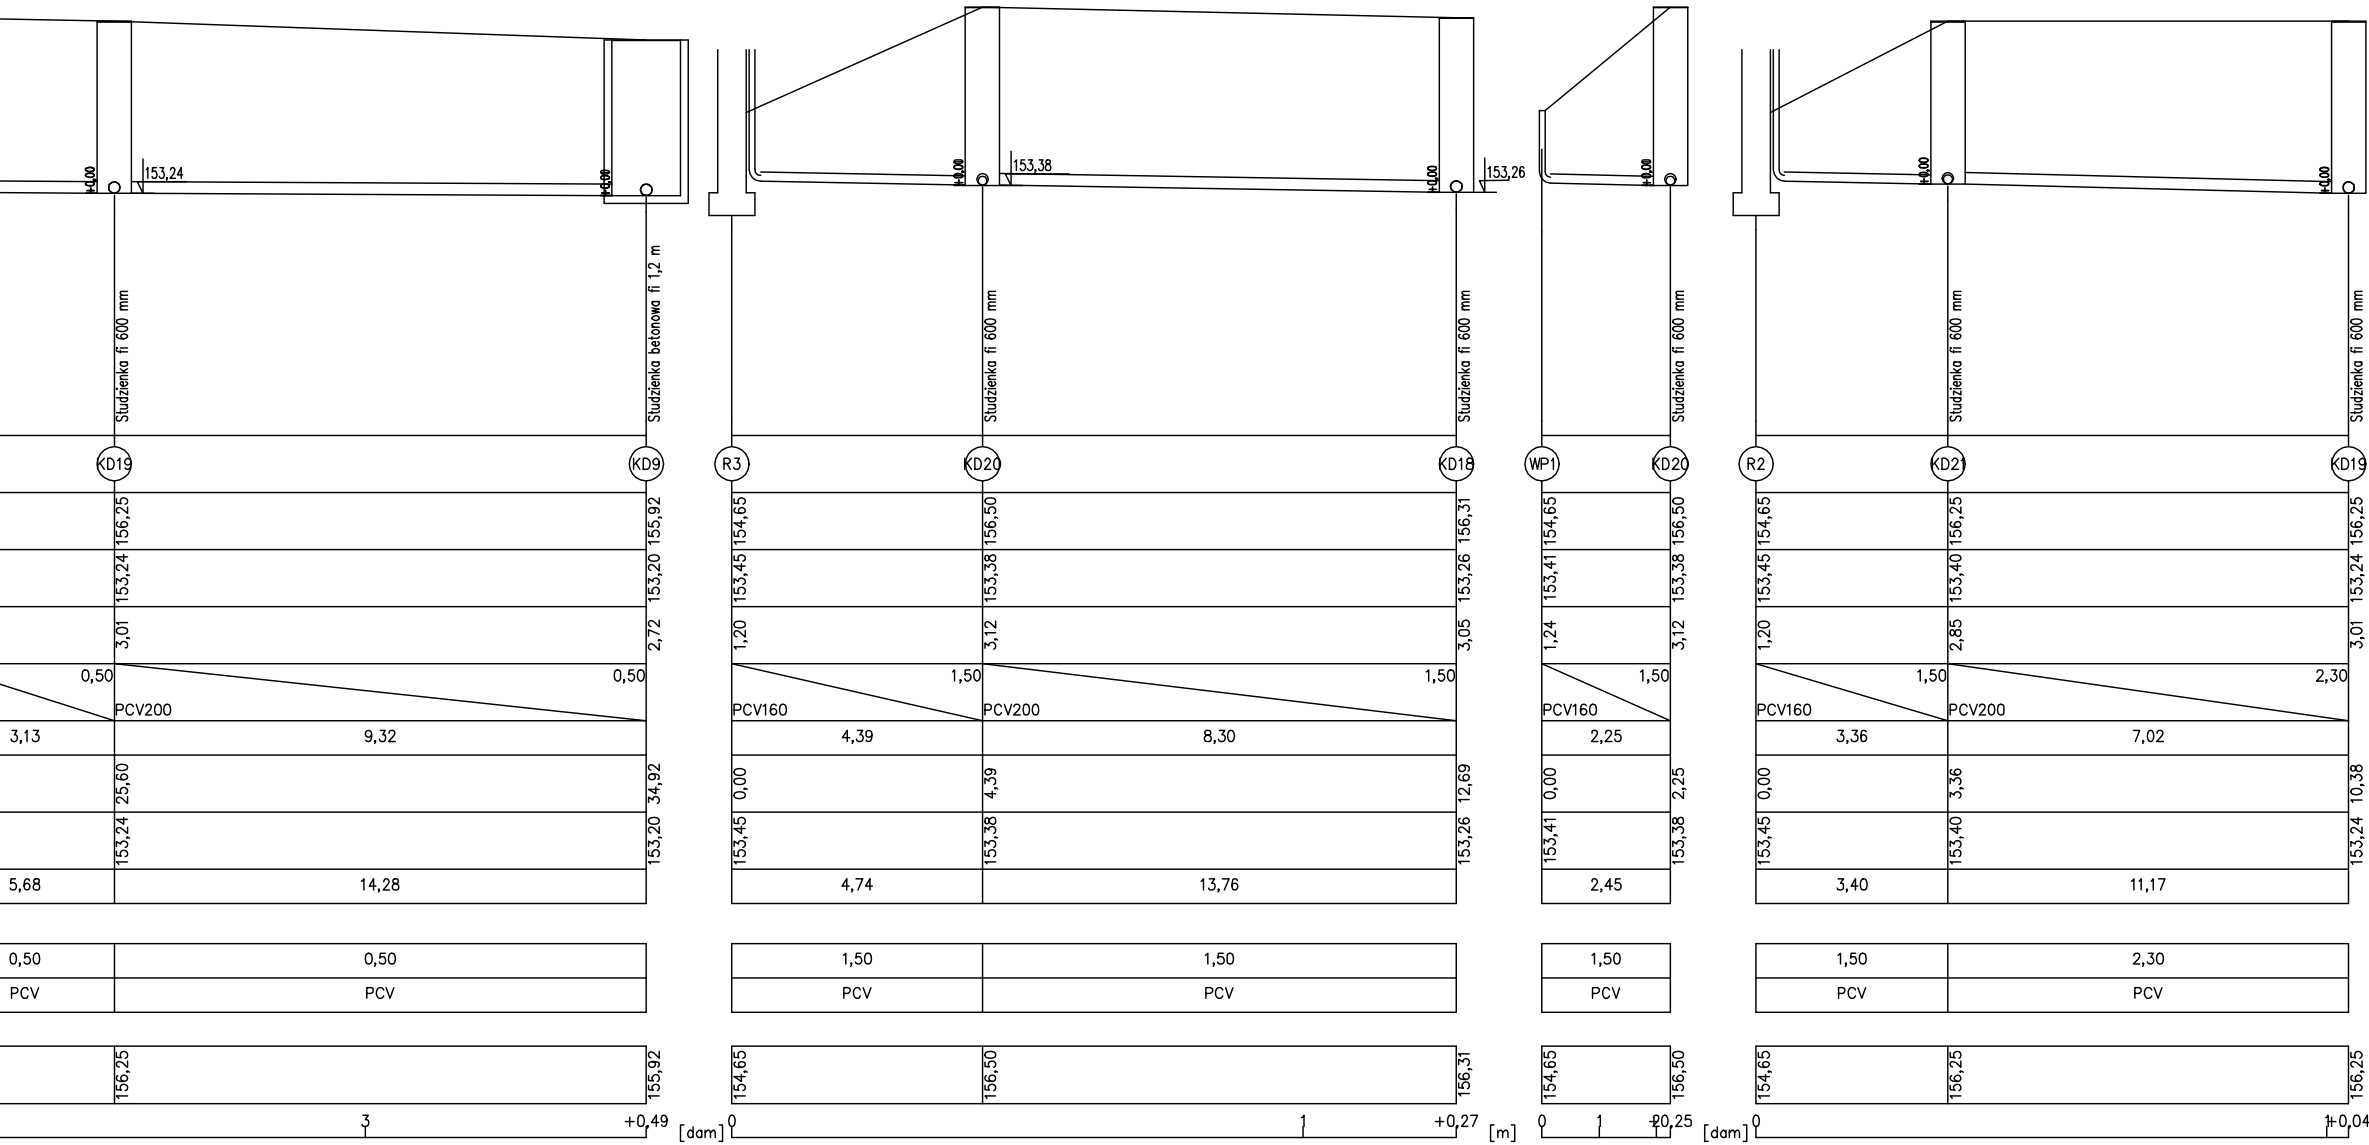
153,24
153,38
153,26
±0,00
Studzienka fi 600 mm
Studzienka betonowa fi 1,2 m
KD19
KD9
R3
KD20
KD18
WP1
KD20
R2
KD21
KD19
156,25
155,92
154,65
156,50
156,31
154,65
156,50
154,65
156,25
156,25
153,24
153,20
153,45
153,38
153,26
153,41
153,38
153,45
153,40
153,24
3,01
2,72
1,20
3,12
3,05
1,24
3,12
1,20
2,85
3,01
0,50
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,30
PCV200
PCV160
PCV200
PCV160
PCV160
PCV200
3,13
9,32
4,39
8,30
2,25
3,36
7,02
25,60
34,92
0,00
4,39
12,69
0,00
2,25
0,00
3,36
10,38
153,24
153,20
153,45
153,38
153,26
153,41
153,38
153,45
153,40
153,24
5,68
14,28
4,74
13,76
2,45
3,40
11,17
0,50
0,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,30
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
PCV
156,25
155,92
154,65
156,50
156,31
154,65
156,50
154,65
156,25
156,25
3
+0,49
[dam]
0
1
+0,27
[m]
0
1
+0,25
[dam]
0
1
+0,04

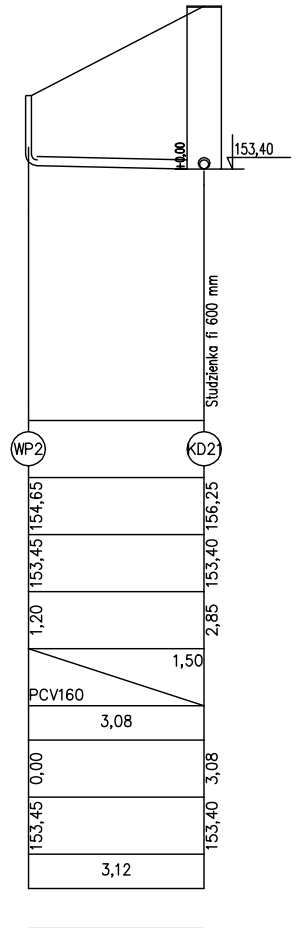
153,40
±0,00
Studzienka fi 600 mm
WP2
KD21
154,65
156,25
153,45
153,40
1,20
2,85
1,50
PCV160
3,08
0,00
3,08
153,45
153,40
3,12
1,50
PCV
154,65
156,25
[m]
0
1
2
+0,08

———————— - przyłącze kanalizacji deszczowej

± 0,00 =157,40 mnm

Inwestor
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul.Okopowa 15, Gdańsk 80-819

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611
www.kwadratura.waw.pl
tel. 662 789 709

Instalacje sanitarne
podpis

Projektant
mgr inż. Radosław Misztal upr.proj. LUB/0048/POOS/09

Opracowywujący
mgr inż. Grzegorz Śmiechowski

Sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr.proj. MAZ/0483/PWOS/05

temat
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
ul.Chwarznieńska/ Staniszewskiego Gdynia-Wiczlino
działka o nr ew. 5236 z obrębu 0011 Chwarzno-Wiczlino

faza PROJEKT WYKONAWCZY
branża sanitarna

tytuł rys.
PROFIL - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

data	skala	nr rys.
08.09.2017	1:500	IS02