







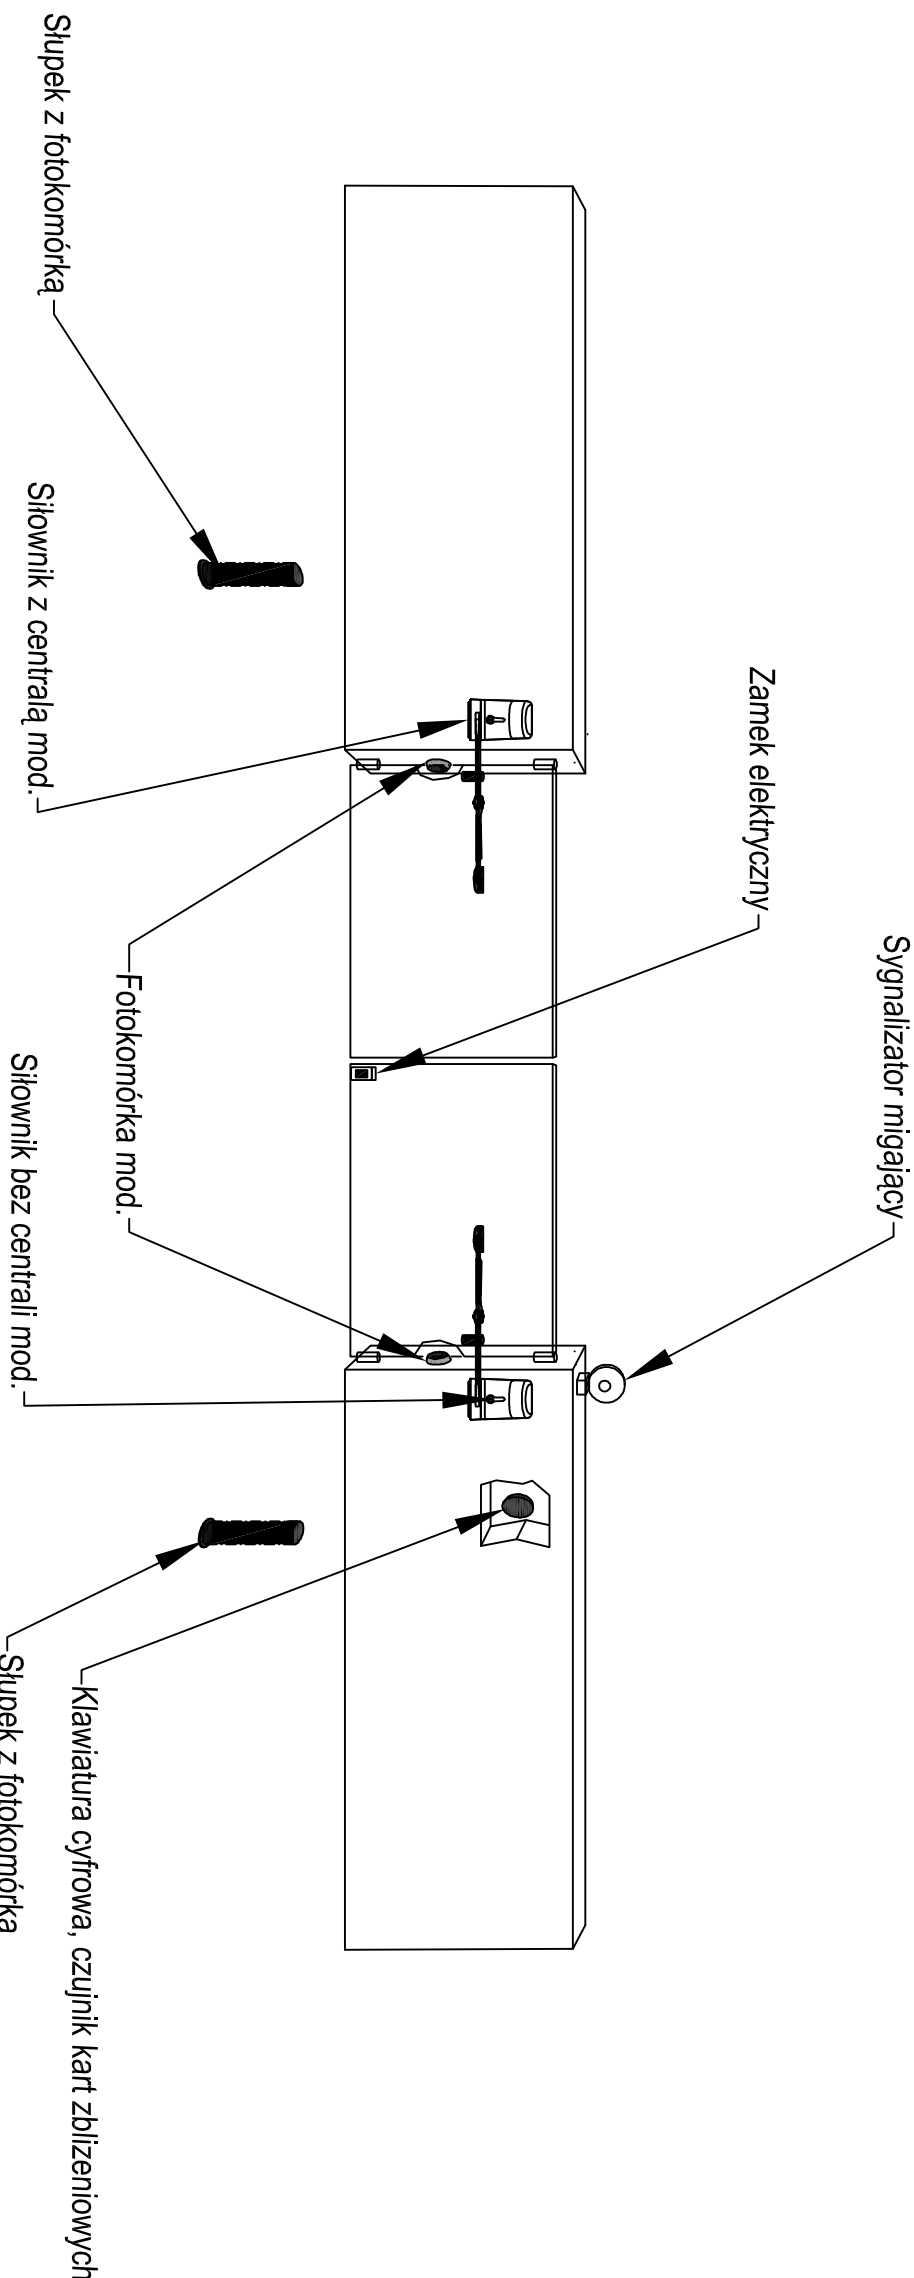


INSTALACJA STRUKTURALNA		
PODACZENIE	ODMCIENIE	RODZAJ PRZEWODU / KABLA
Zakreślenie orientacji instalacji		1x kabel VV 3x2,5 mm <sup>2</sup>
Przewód zasilania elektrycznego		1x 3xZK7MDWyw 2 x 1 mm <sup>2</sup>
Przewód uziemiający BLUEBUS		1x 3xZK7MDWyw 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Przewód przewodzący światła		2x 3xZK7MDWyw 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Przewód do podłączenia anteny		1x 3xZK7MDWyw 2 x 1 mm <sup>2</sup>
Przewód linijowy odizolowany z anteną		2x 3xZK7MDWyw 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 1x przewód ekranowany RG58
Przewód sterowania projektem		1x 3xZK7MDWyw 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Antena zasilająca		

[illegible]